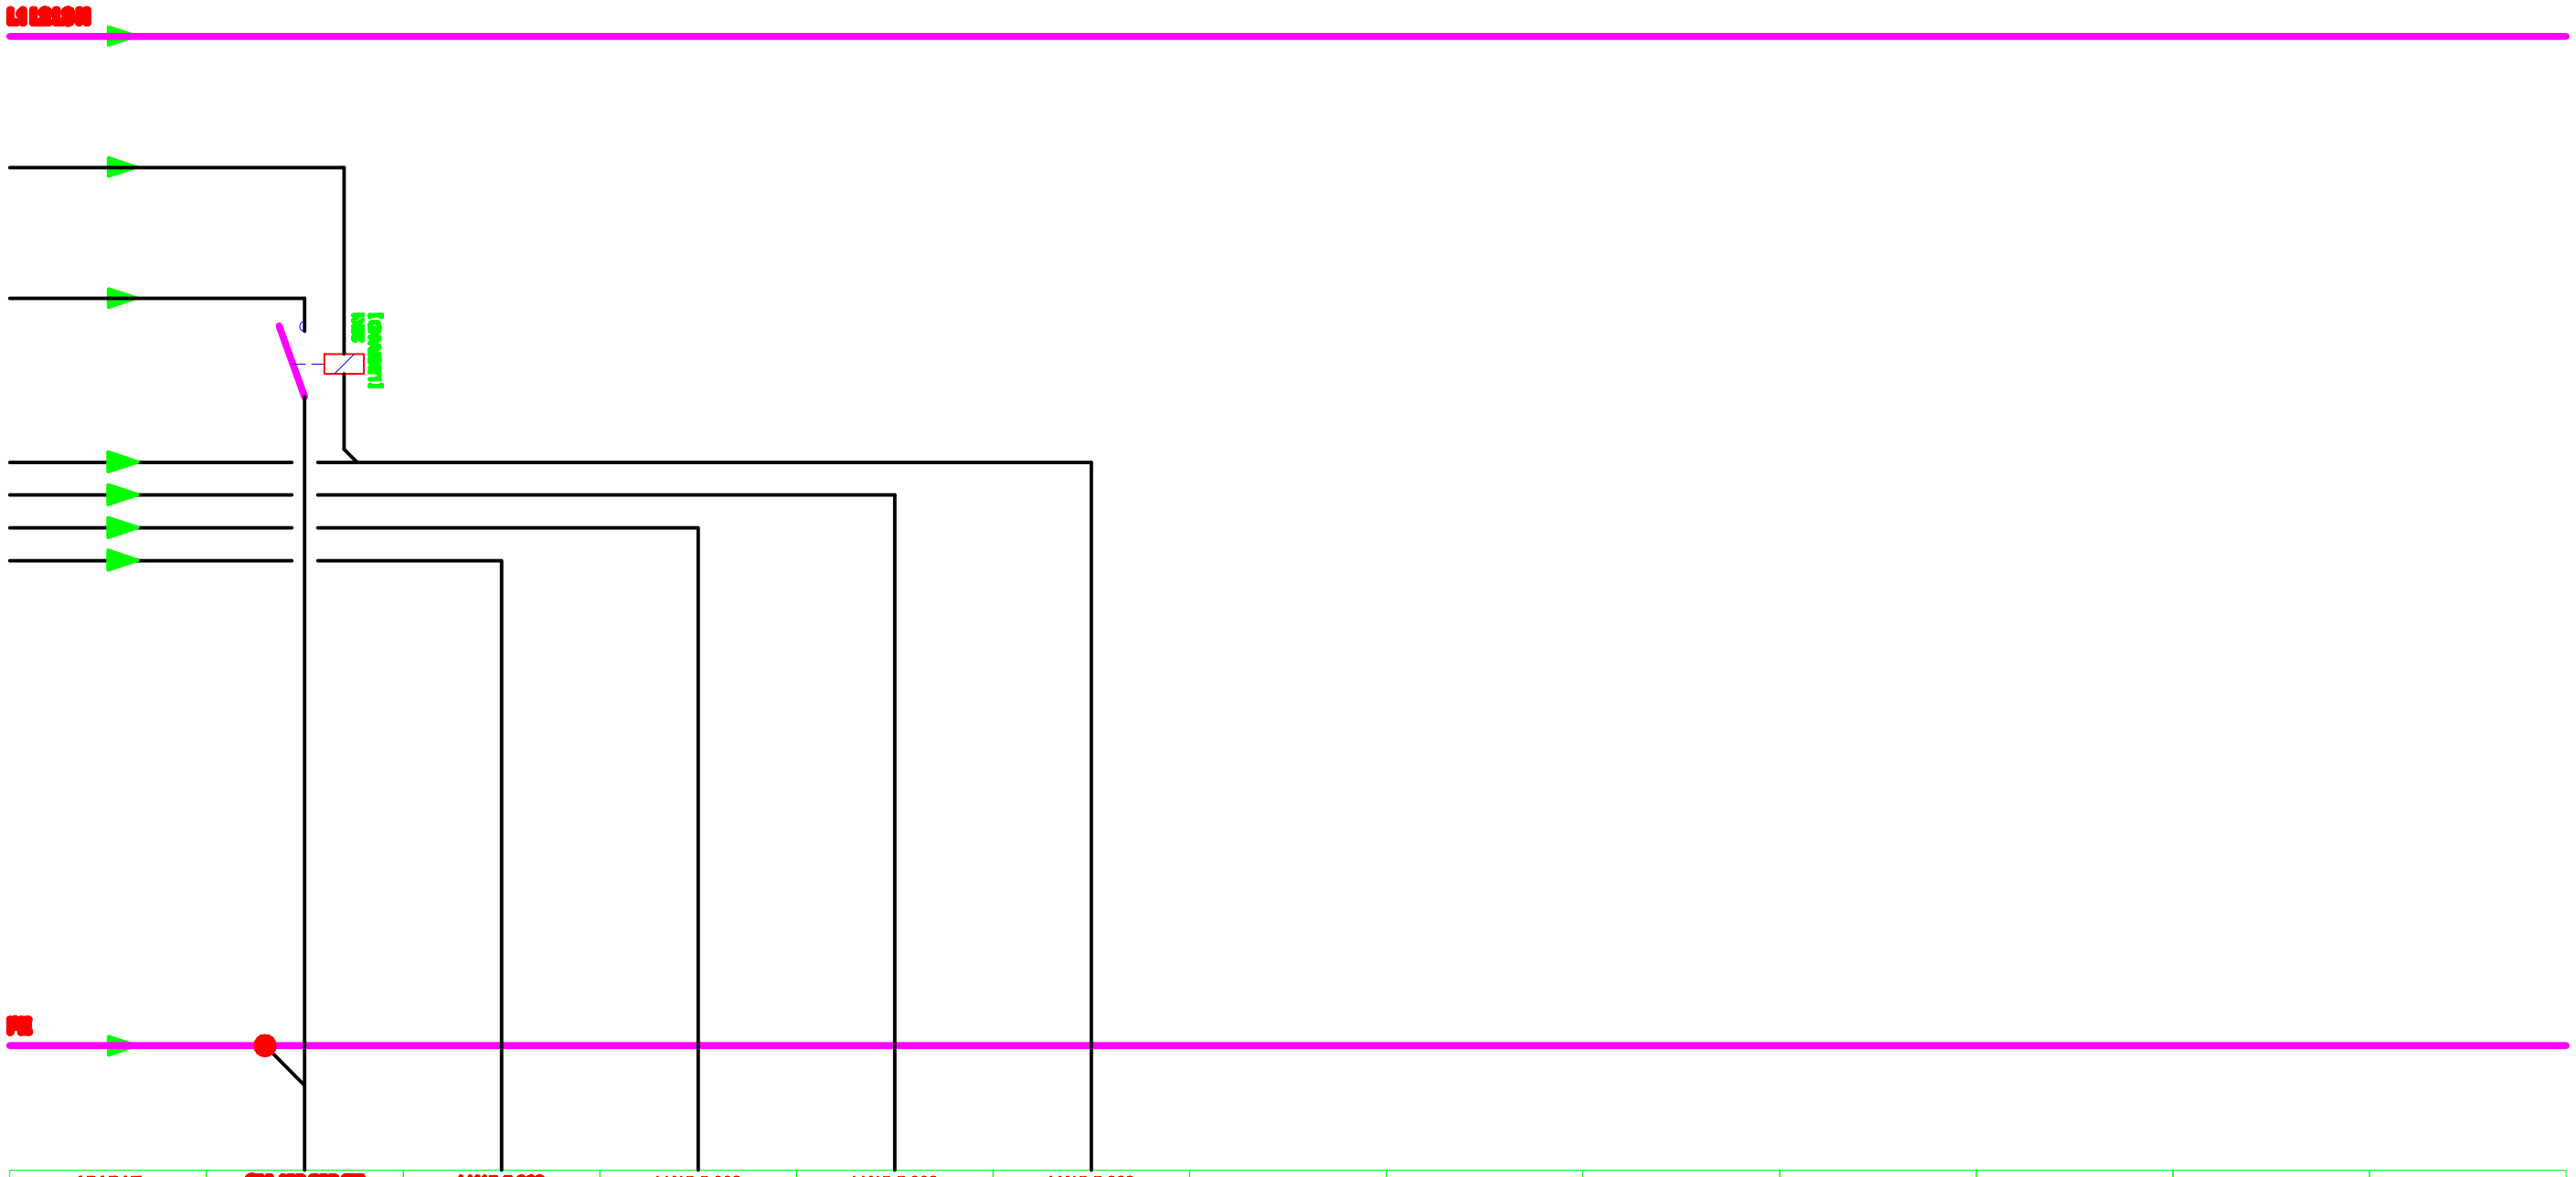

APARAT	[illegible]	ŁK15-5.862	ŁK15-5.862	ŁK15-5.862	ŁK15-5.862							
OZNACZENIE OBOWDU	[illegible]	-	-	-	-							
MOC OBOWDU	[illegible]	-	-	-	-							
TYP PRZEWODU	[illegible]	5x2xDY1mm² L=1.5m	5x2xDY1mm² L=1.5m	5x2xDY1mm² L=1.5m	5x2xDY1mm² L=1.5m							
ODBIORNIK	H45 SŁUP S4	1S1 ZAŁĄCZANIE OŚWIETLENIA BOISKA LAMPY: H11 H12 H13 H14 H15	2S1 ZAŁĄCZANIE OŚWIETLENIA BOISKA LAMPY: H21 H22 H23 H24 H25	3S1 ZAŁĄCZANIE OŚWIETLENIA BOISKA LAMPY: H31 H32 H33 H34 H35	4S1 ZAŁĄCZANIE OŚWIETLENIA BOISKA LAMPY: H41 H42 H43 H44 H45							

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
SCHEMAT IDEOWY
ODPŁYWY.
RYS NR E-2 ark nr 5