


ROZDZIELNICA TE2

L1,L2,L3,N 230/400V; 50Hz

Rozdzielnica wewnętrzna z drzwiczkami; IP43; 3x24 moduły

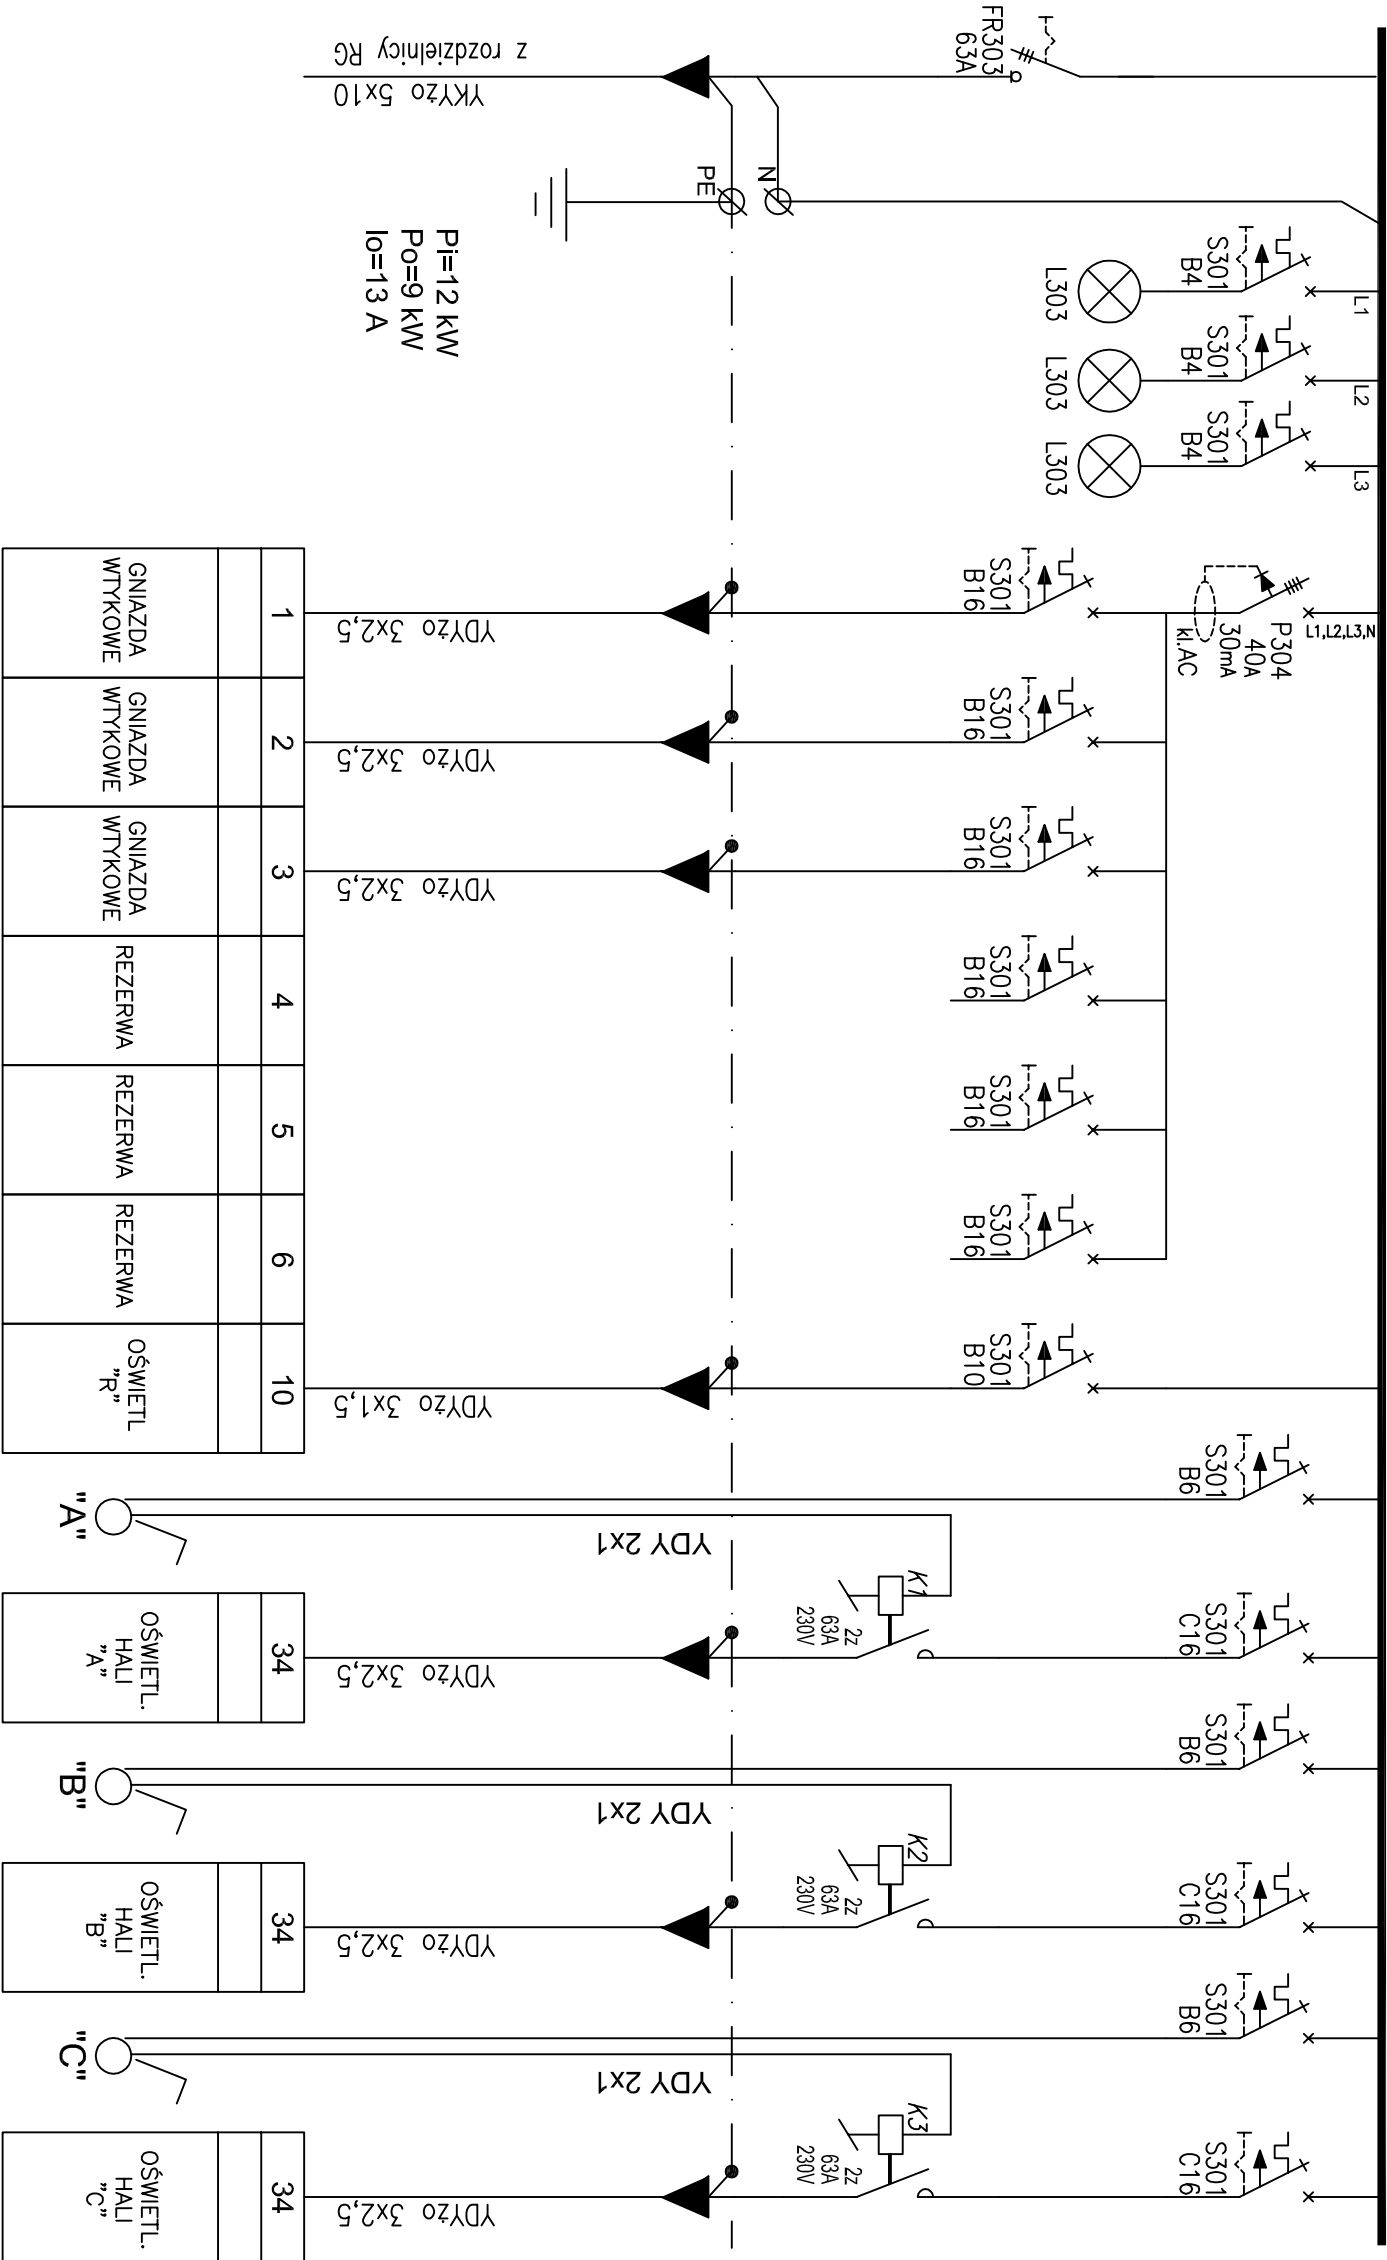

PI=12 kW  
Po=9 kW  
Io=13 A

YKYo 5x10 z rozdzielnic RG

1	2	3	4	5	6	10
YDYo 3x2,5	YDYo 3x2,5	YDYo 3x2,5				YDYo 3x1,5
GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	GNIAZDA WTYKOWE	REZERWA	REZERWA	REZERWA	OŚWIETL "R"

34	34	34
YDYo 3x2,5	YDYo 3x2,5	YDYo 3x2,5
OŚWIETL. HALI "A"	OŚWIETL. HALI "B"	OŚWIETL. HALI "C"

- Układ sieci : TN-C/TN-S
- Ochrona od porażeń:
- szybkie wyłączenie
  - wyłączniki różnicowoprądowe
  - uziemienia wyrównawcze

Zakład Usługowo-Projektowy				alpes	
93-412 Łódź, ul. Barwna 12 tel./fax. 042 640 04 43					
	Imię Nazwisko	Uprawn.	Ewid. OII	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Jacek Frydrysiak	617/94/WtL100/E/0526/02		2014.07	
Projektant	mgr inż. Jacek Frydrysiak	617/94/WtL100/E/0526/02		2014.07	
Sprawdził					
Temat	Remont Hali Gwardii			Skala	-
Projekt	Projekt budowlany instalacji elektrycznych			Nr rys.	
Rysunek	Schemat rozdzielnic TE2				

1322- E05