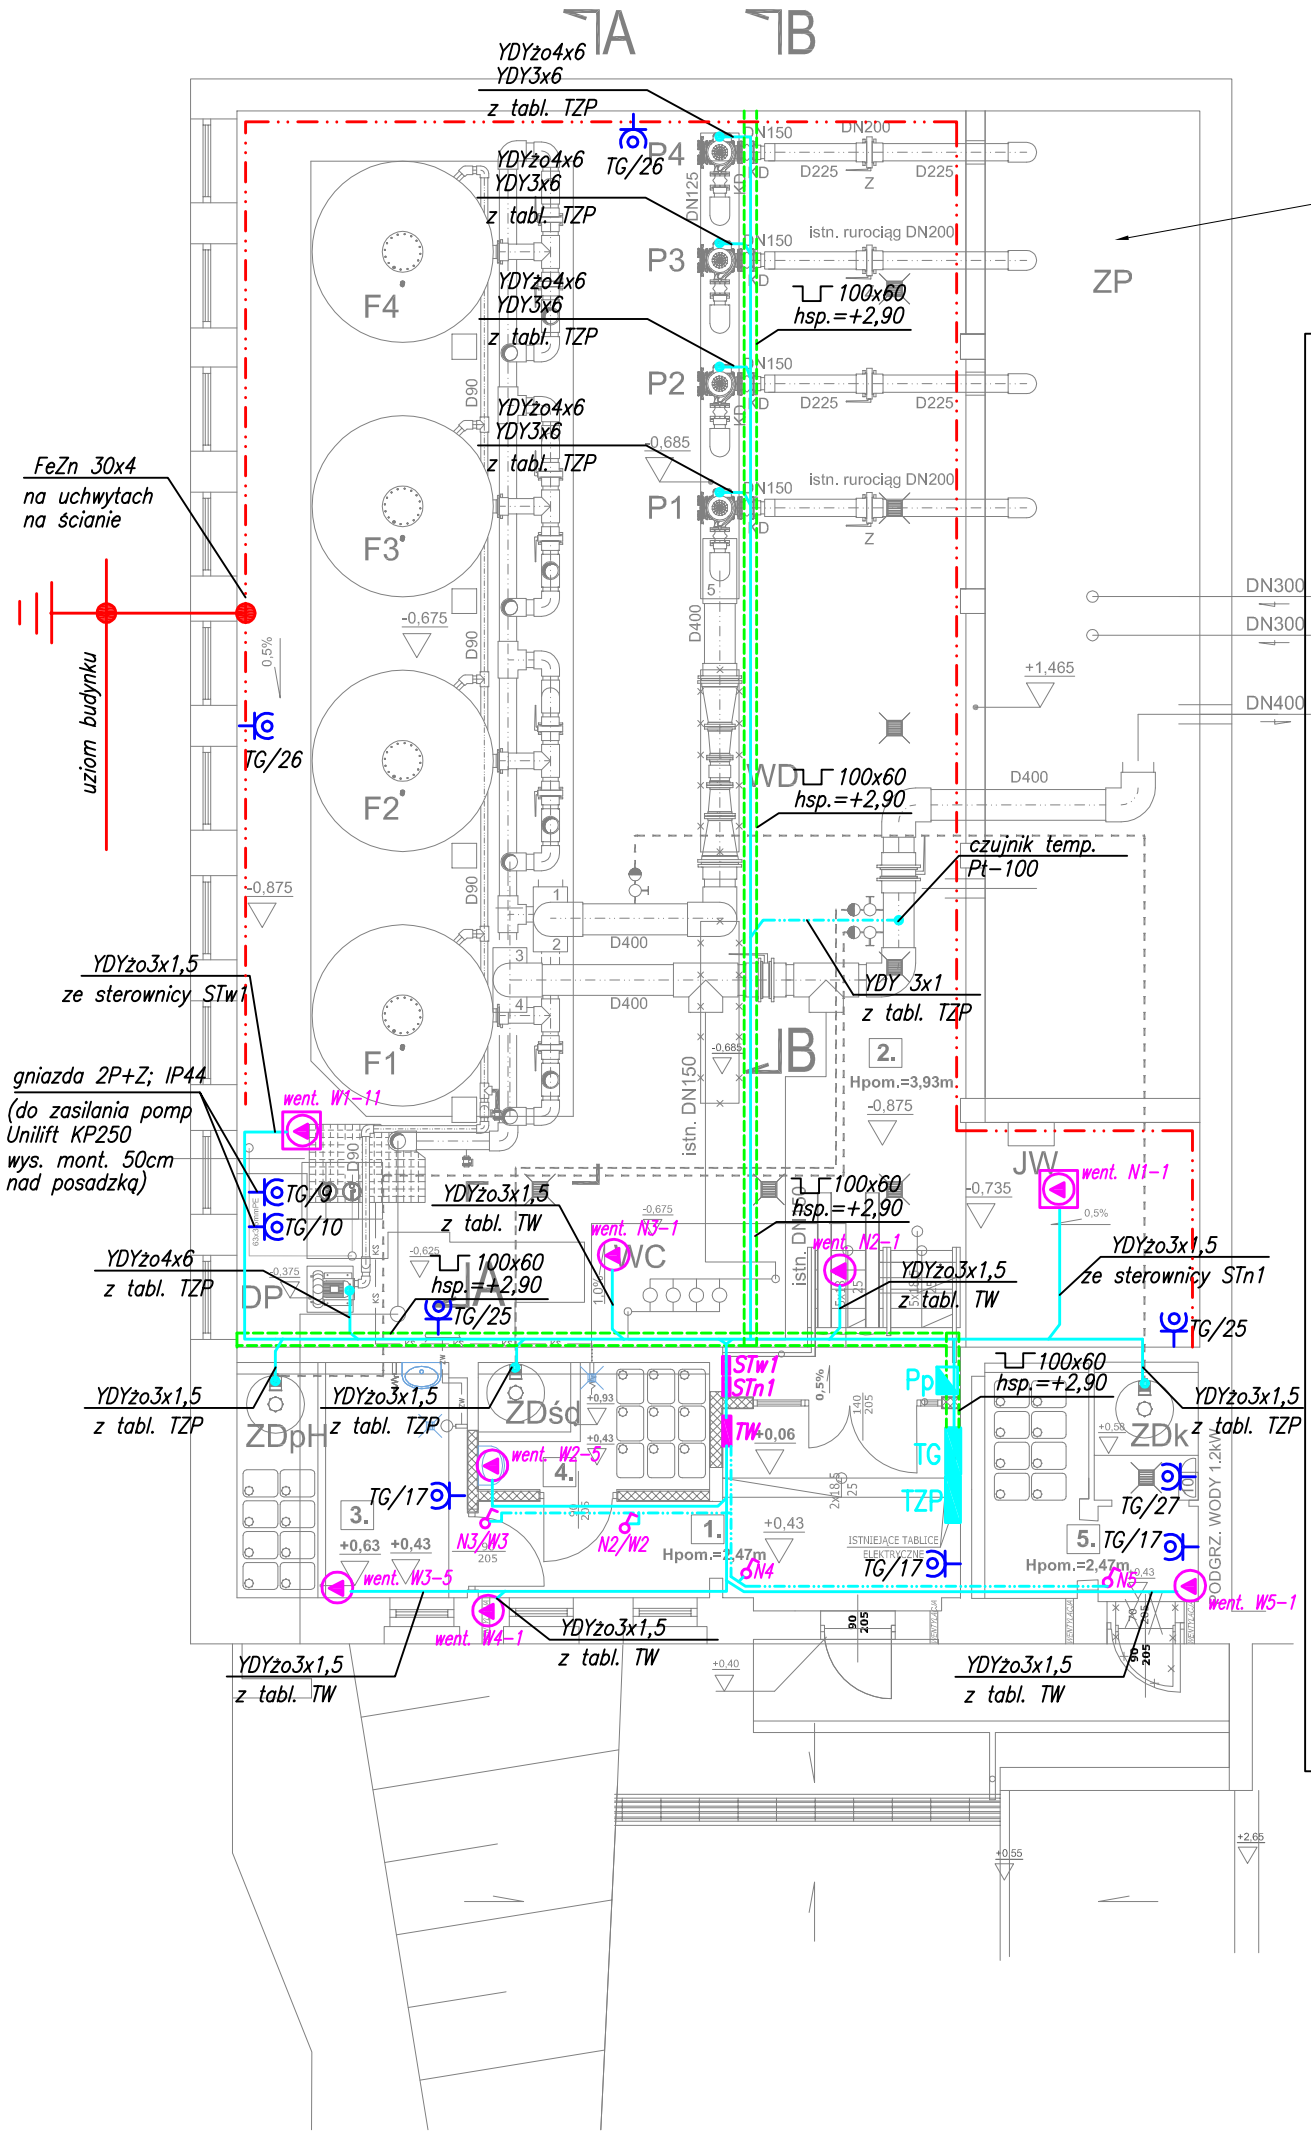

OBJAŚNIENIA

TG	– istniejąca rozdzielnica główna zasilania
TZP	– istniejąca tablica zasilająco–sterująca pomp, dmuchawy i dozowników chemii
TW	– projektowana tablica zasilająco–sterująca wentylacji
STw1	– projektowana sterownica wentylatora wywiewnego W1–11 (dostawa firmy dostarczającej układ wentylacji)
STn1	– projektowana sterownica wentylatora wywiewnego N1–1 (dostawa firmy dostarczającej układ wentylacji)
	– wentylator z przemiennikiem częstotliwości
	– wentylator nakanałowy
N2/W2	– włącznik instalacyjny 1–bieg. IP44 (włączanie układu went. N2/W2)
N3/W3	– włącznik instalacyjny 1–bieg. IP44 (włączanie układu went. N3/W3)
N4	– włącznik instalacyjny 1–bieg. IP44 (włączanie układu went. N4/W4
N5	– włącznik instalacyjny 1–bieg. IP44 (włączanie układu went. N5/W5)
Pp	– przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego
	– trasy linii kablowych
	– trasy koryt kablowych

UWAGA:

1. Główne ciągi przewodów układać w korytkach kablowych.
2. Doprowadzenia przewodów z korytek do urządzeń wykonać w rurkach RVS wg poniższych zaleceń:
   - przewody YDYżo 3x1,5 w rurkach RL18
   - przewody YDYżo 3x2,5 w rurkach RL22
   - przewody YDY 3x6 w rurkach RL28
   - przewody YDYżo 4x6 w rurkach RL37
3. Podłączenia wykonać zgodnie ze schematami tablic TG i TW.
   Uwaga: podłączenia urządzeń technologicznych zasilanych z tablicy TZP wykonać zgodnie ze stanem istniejącym tj. nowe przewody wpiąć w tablicy TZP w miejsce wymienianych przewodów.

Lp	POMIESZCZENIE
1.	PRZEDSIONEK
2.	POMIESZCZENIE TECHNICZNE STACJ UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
3.	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA KOREKTORA pH
4.	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU
5.	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA KOAGULANTU

OBJAŚNIENIA

DP	Dmuchawa powietrza
F	Filtr pośpieszny
JW	Miernik jakości wody
P	Pompa cyrkulacyjna
WD	Pomiar natężenia przepływu wody
WC	Wymiennik ciepła
ZDk	Dozowanie koagulanta
ZDpH	Dozowanie korektowa pH
ZDśd	Dozowanie środka dezynfekcyjnego
ZP	Zbiornik przelewowy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA GŁÓWNY PROJEKTANT	Usługi Projektowe **"AKWAPROJEKT"** mgr inż. Mirosław Caban 93-011 Łódź ul.Tuszyńska 25/16 tel/fax. 42 682 53 20	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA WSPÓŁPRACA	Usługi Projektowe **"ELPRO"** JACEK FRYDRYSIAK 92-432 Łódź ul. Ketlinga 11/16 tel. 603 78 50 18	
INWESTOR	Wydział Sportu. Departament Spraw Społecznych Urząd Masta Łodzi 90-532 Łódź ul. ks. Skorupki 21	
OBIEKT	Basen "Anilana"	
ADRES	92-321 Łódź ul. Sobolowa 1 działka nr. 25/2 obręb W-27	STADIUM **PBW**
TEMAT OPRACOWANIA	Modernizacja pomieszczeń technicznych stacji uzdatniania wody basenowej	DATA OPRACOWANIA 2012.11
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POZIOMU POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SKALA RYSUNKU 1:100 NUMER RYSUNKU E1
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Frydrysiak upr. nr 617/94/WŁ	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	inż. Jerzy Jagas upr. nr 242/89/WŁ	PODPIS

© AKWAPROJEKT - CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM