


- Lp
- POMIESZCZENIE
- PRZEDSIÖNEK
  - POMIESZCZENIE TECHNICZNE STACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ
  - POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA KOREKTORA pH
  - POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU
  - POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA KOAGULANTU

OBJAŚNIENIA

- DP Dmuchawa powietrza
- F Filttr pōpieszny
- JW Mlemlk jākōści wody
- P Pompa cyrkulacyjna
- WD Pomlar natężenia przepływu wody
- WC Wymlelnlk ciepła
- ZDK Dozowanie koagulanta
- ZDpH Dozowanie korektowa pH
- ZDśd Dozowanie śrōdka dezynfekcyjnego
- ZP Zblōrnlk przelewowy

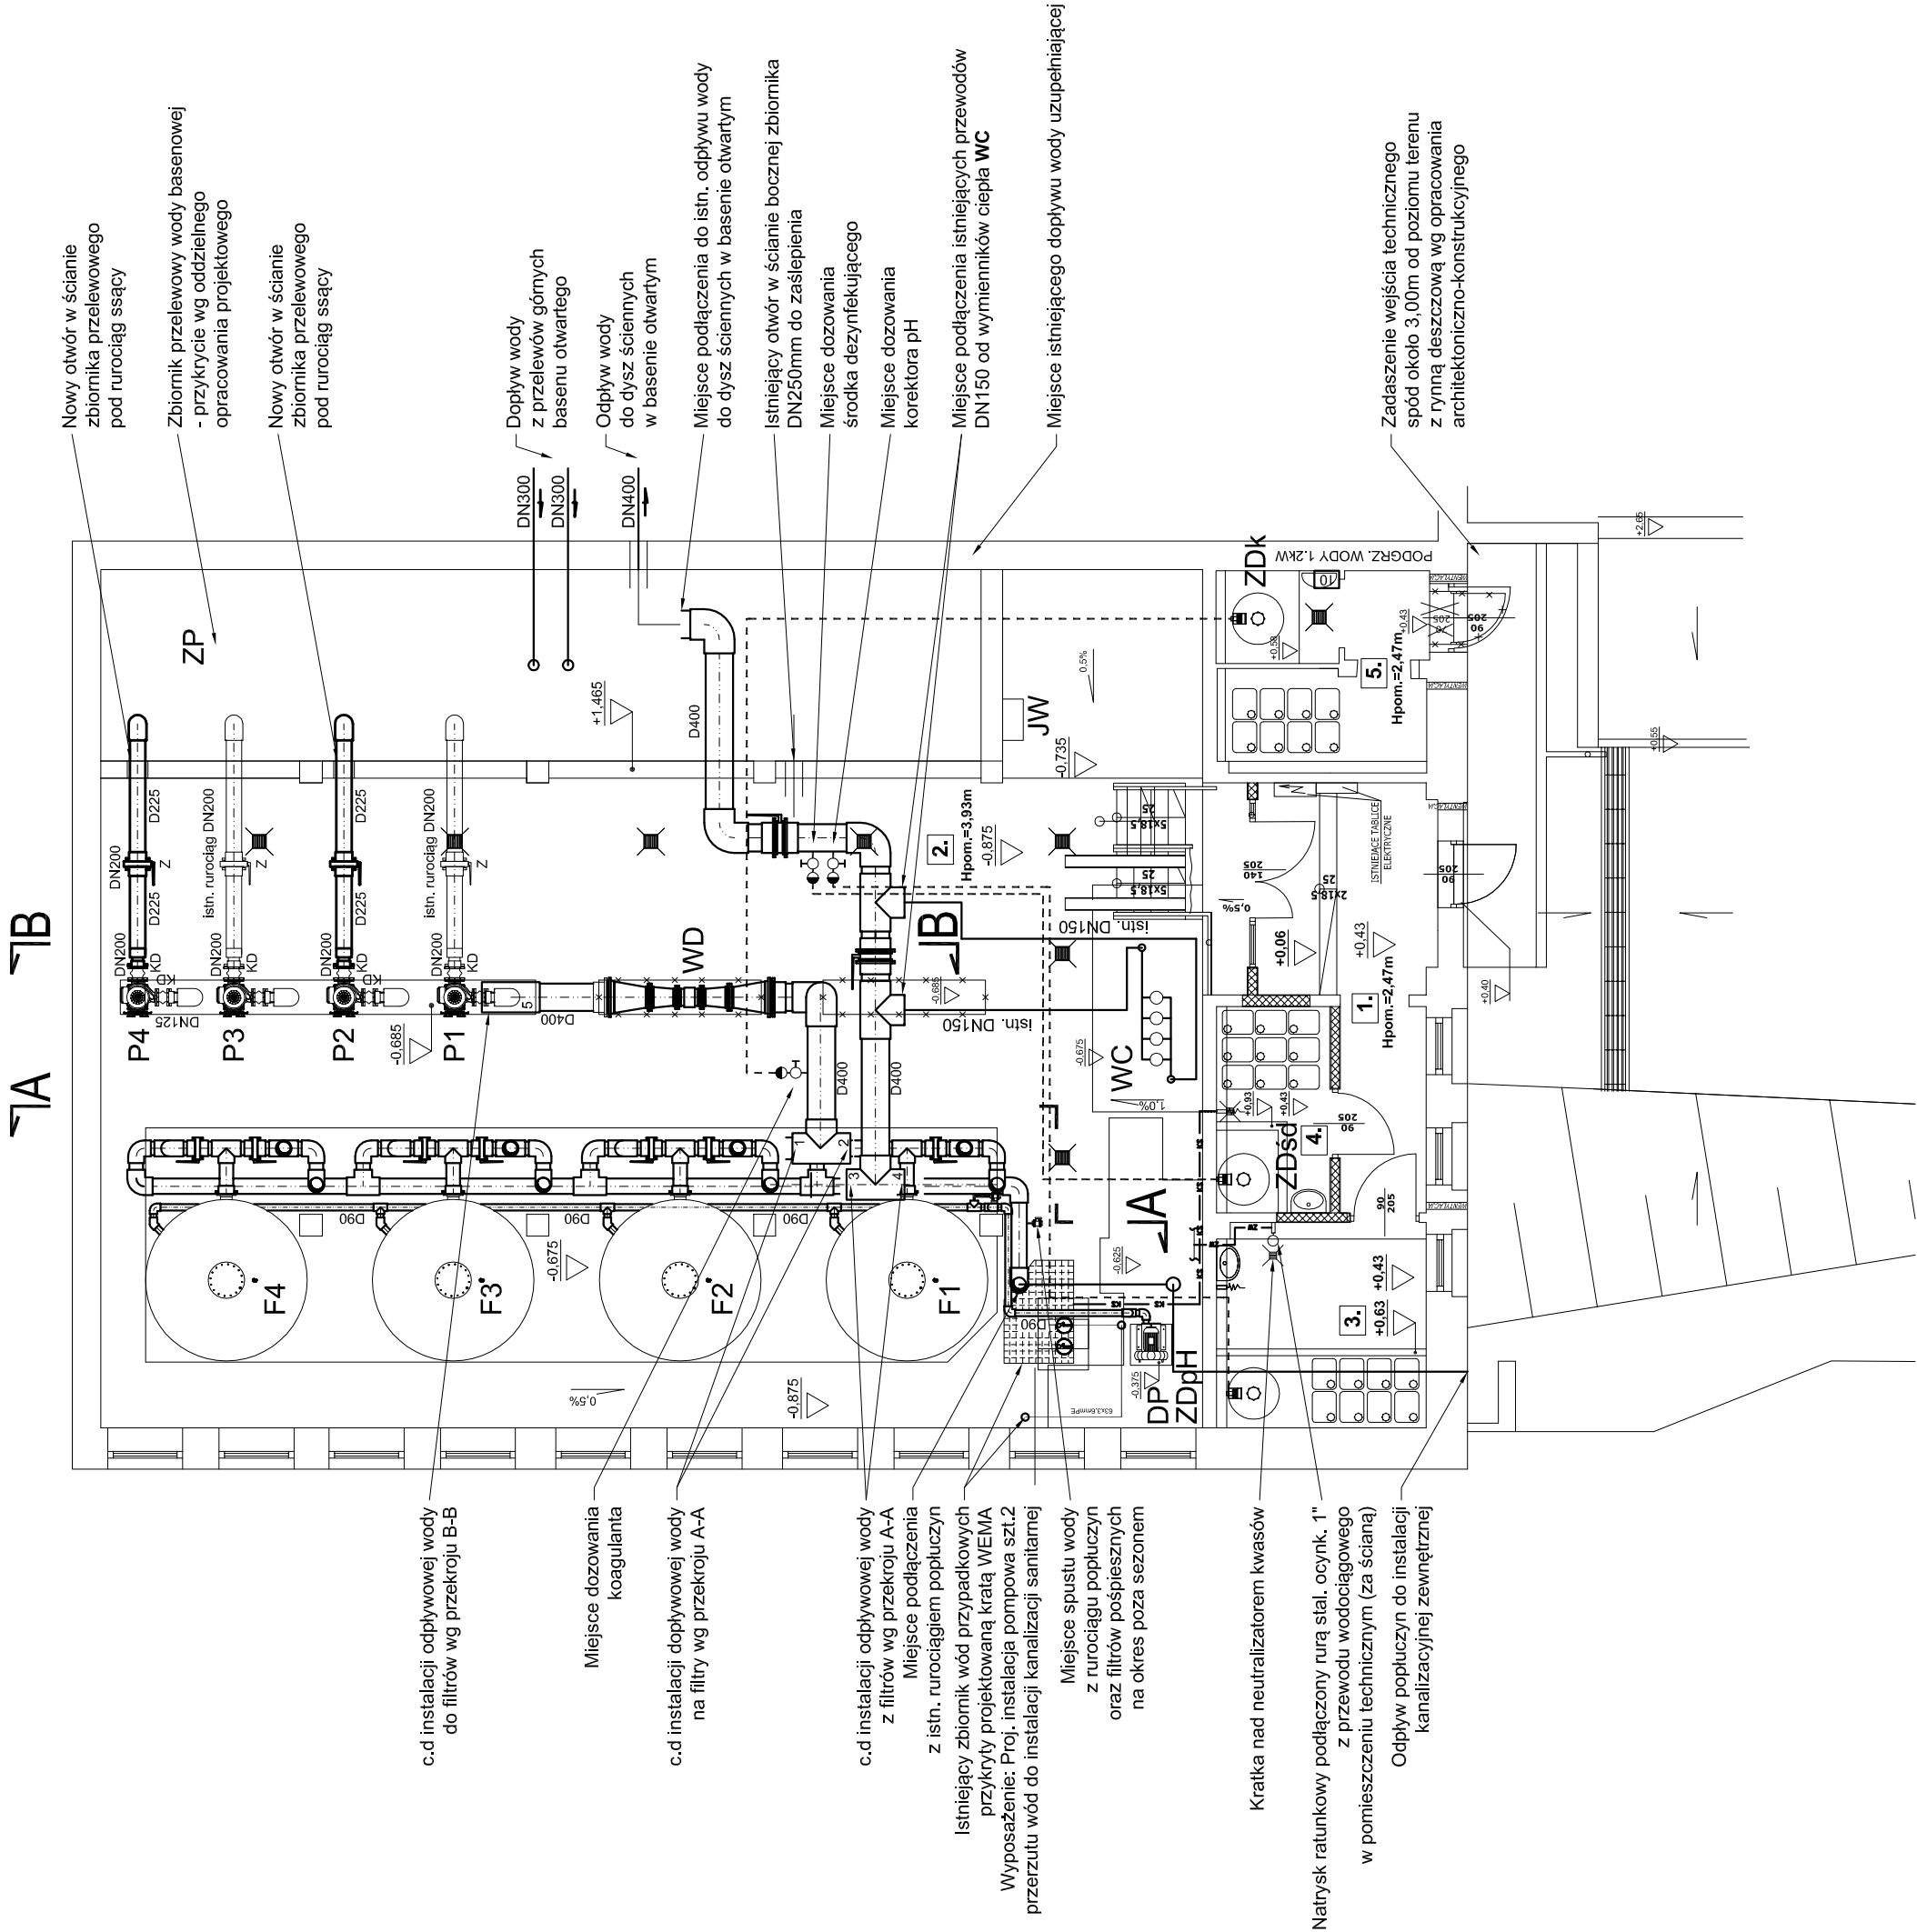

JEDNOSTKA PROJEKTOWA GŁÓWNY PROJEKTANT		Usługi Projektowe <b>"AKWAPROJEKT"</b> mgr inż. Mirosław Caban 93-011 Łódź ul. Tuszyńska 25/16 tel/fax. 42 682 53 20	
INWESTOR	Wydział Sportu, Departament Spraw Społecznych Urząd Masta Łodzi 90-532 Łódź ul. ks. Skorupki 21		
OBIEKT	Basen "Anilana"		
ADRES	92-321 Łódź ul. Sobolowa 1 działka nr. 25/2 obręb W-27	STADIUM	PBW
TEMAT OPRACOWANIA	Modernizacja pomieszczeń technicznych stacji uzdatniania wody basenowej	DATA OPRACOWANIA	2012.11
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POZIOMU POMIESZCZEN TECHNICZNYCH INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ - STAN PROJEKTOWANY	SKALA RYSUNKU	1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Caban upr. nr 18/97/MŁ w specjalności instalacji i sied sanitarnych członek Ł.O.I.B nr Ł.OD/IS/1457/02	NUMER RYSUNKU	B3
WSPÓŁPRACA	inż. Aneta Caban	PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Mirosław Sadulski upr. nr 304/75/LM w specjalności instalacji i urząd. sanitarnych członek Ł.O.I.B nr Ł.OD/IS/2731/02		
© AKWAPROJEKT - CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM			