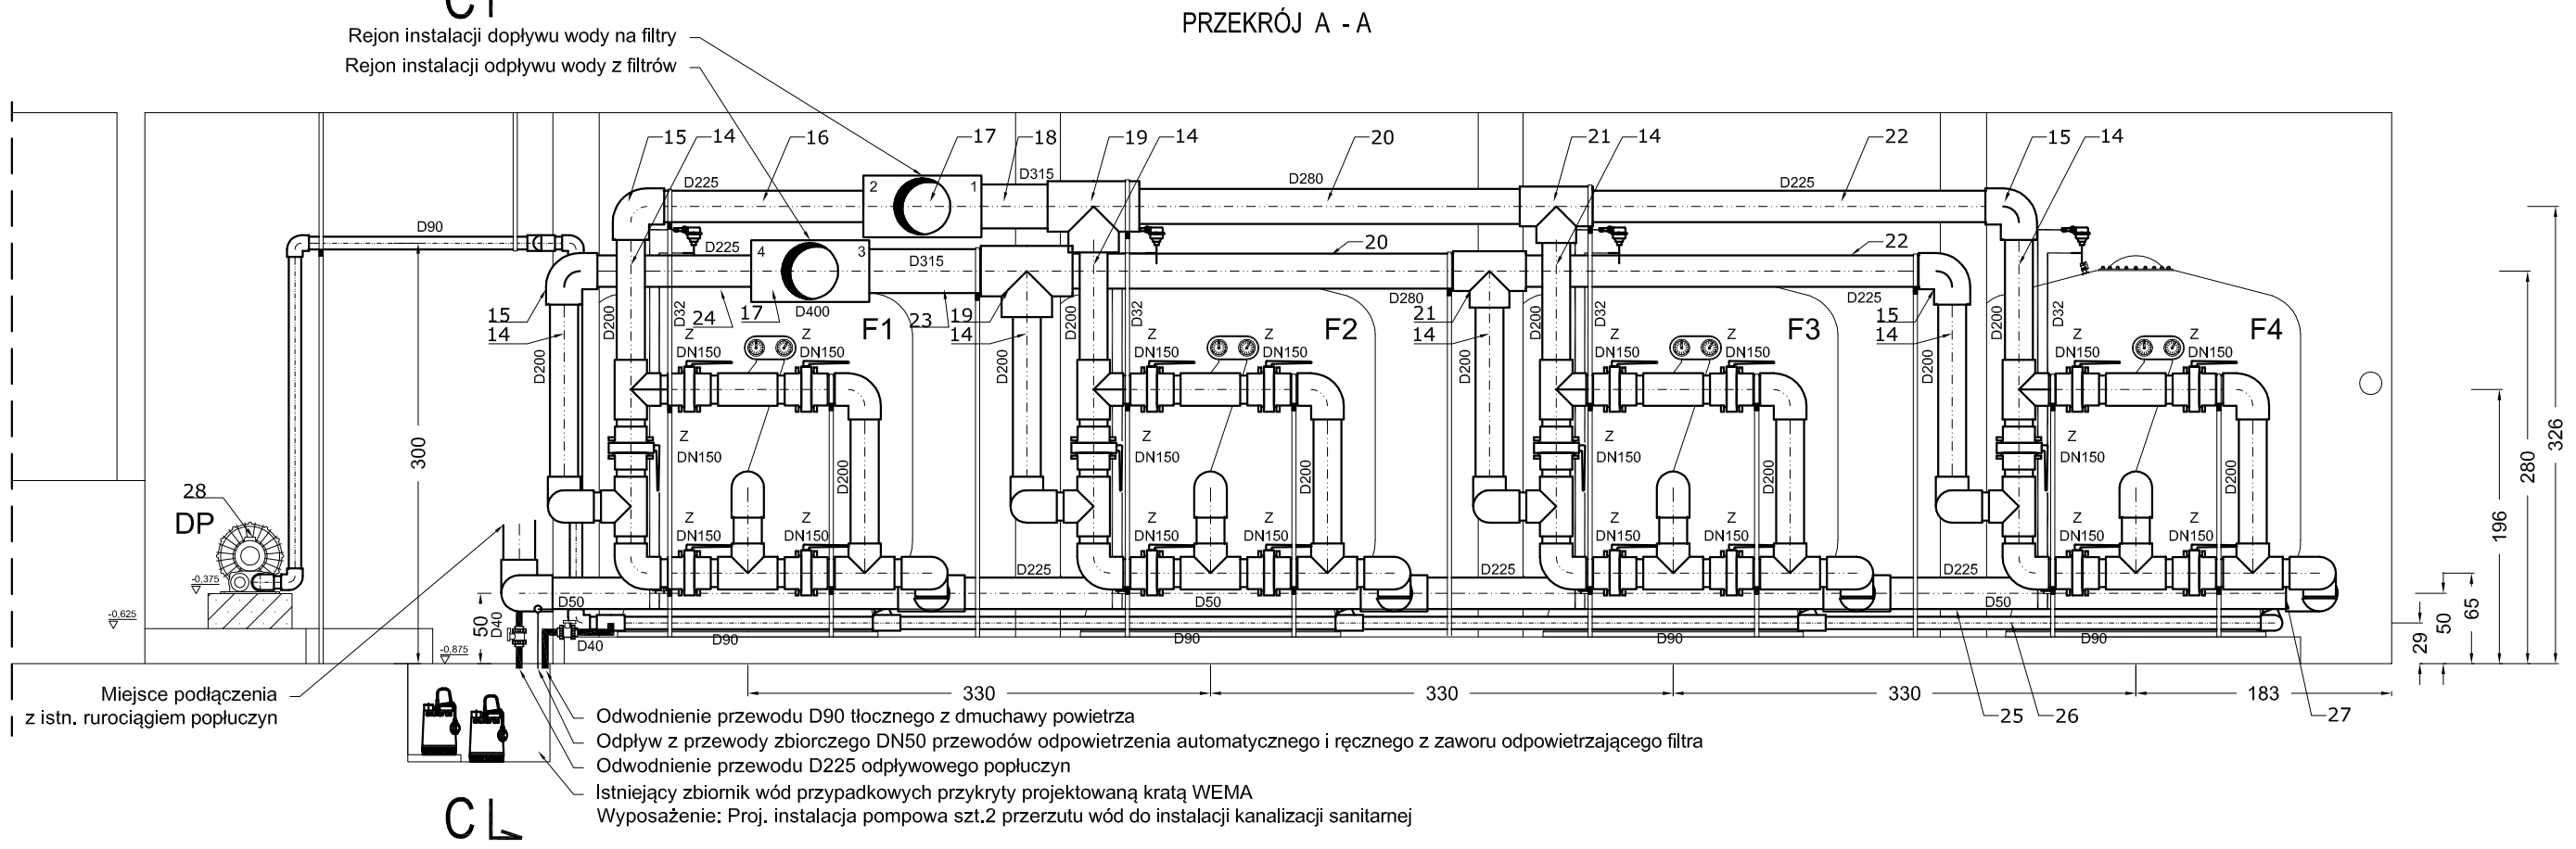

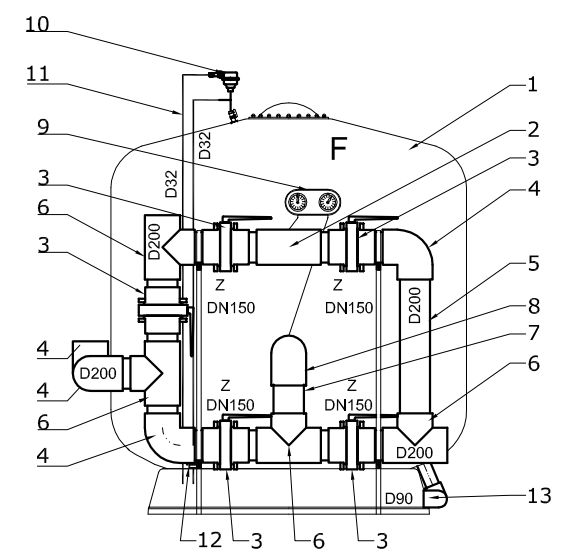

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa materiałów	Wymiar	Materiał	Ilość	Uwagi
26.	Rura przewodowa L=22m dla powietrza, trójniki 90x0mm szt.4	D90	PVC	1	
27.	Rura przewodowa L=16m dla popłuczyn, trójniki 200x200mm szt.3	D225	PVC	1	
28.	Dmuchawa powietrza SC40C 750T		stal.	1	
29.	Prostka L=1.50m	D400	PVC	1	
30.	Kolano 90°	D400	PVC	7	
31.	Prostka L=1.80m	D400	PVC	1	
32.	Przepustnica międzykoln., tuleja z luźnym koln. szt.2	D400	PVC, stal	1	
33.	Prostka L=0.90m szt.2, Prostka L=2.40m	D400	PVC	1	
34.	Kolano 90°	D150	PVC	4	
35.	Tuleja z luźnym koln. szt.2	D400	PVC, stal	2	
36.	Zwężka kołnierzowa	400/250	stal	2	
37.	Zwężka kołnierzowa	250/200	stal	2	
38.	Przepływomierz elektromagnetyczny FM-300	200	stal	1	
39.	Podpory rurociągów technologicznych - wyrób warsztatowy		stal	15	
40.	Prostka L=1.10m	D315	PVC	1	
41.	Prostka L=1.10m	D225	PVC	1	
42.	Prostka L=0.40m	D225	PVC	4	
43.	Przepustnica międzykoln., tuleja z luźnym koln. szt.2	DN200	PVC, stal	6	
44.	Klapa zwrotna międzykoln., tuleja z luźnym koln. szt.2	DN200	PVC, stal	4	
45.	Kompensator kołnierzowy, tuleja z luźnym koln.	DN100	guma, stal	4	
46.	Pompa cyrkulacyjna 100/150 Badu Block		stal	4	
47.	Kompensator kołnierzowy i tuleja z luźnym koln.	DN200	PVC, stal	2	
48.	Prostka L=1.60m	D225	PVC	2	
49.	Czujnik temperatury PT-100		stal	1	
50.					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa materiałów	Wymiar	Materiał	Ilość	Uwagi
1.	Filtr pospieszny zwojowy typu Bobbin Filtrex	DN 2350		2	F1 F2
2.	Trójnik 200x200mm, tuleja z luźnym koln., prostka L=0.3m	D200	PVC, stal	4	
3.	Przepustnica międzykoln., tuleja z luźnym koln. szt.2	DN175/D150	PVC, stal	20	
4.	Kolano 90°	D200	PVC	18	
5.	Prostka L=1.00m	D200	PVC	4	
6.	Trójnik 200x200mm	D200	PVC	16	
7.	Prostka L=0.3m	D200	PVC	4	
8.	Kolano 90°, tuleja z luźnym koln., prostka L=0.3m	D200	PVC, stal	4	
9.	Zestaw manometrów			4	
10.	Zawór odpowietrzający f-my Mankenberg	D32	stal.	4	
11.	Rura przewodowa L=6.5m dla odpowietrzenia autom. i ręcznego	D32	PVC	4	
12.	Zawór odcinający	D32	PVC	4	
13.	Kolano 90° szt.2, tuleja z luźnym koln. szt.3, zawór kulowy	D90	PVC, stal	4	
14.	Prostka L=1.00m, Prostka L=1.40m	D200	PVC	4	
15.	Kolano 90°	D225	PVC	9	
16.	Prostka L=1.60m	D225	PVC	1	
17.	Trójnik 400x400mm	D400	PVC	5	
18.	Prostka L=0.60m	D315	PVC	1	
19.	Trójnik 300x300mm	D315	PVC	3	
20.	Prostka L=2.90m	D280	PVC	2	
21.	Trójnik 250x250mm	D280	PVC	3	
22.	Prostka L=3.00m	D225	PVC	2	
23.	Prostka L=0.90m	D315	PVC	2	
24.	Prostka L=1.20m	D225	PVC	1	
25.	Rura przewodowa L=14m dla odpowietrzenia autom. i ręcznego	D50	PVC	1	

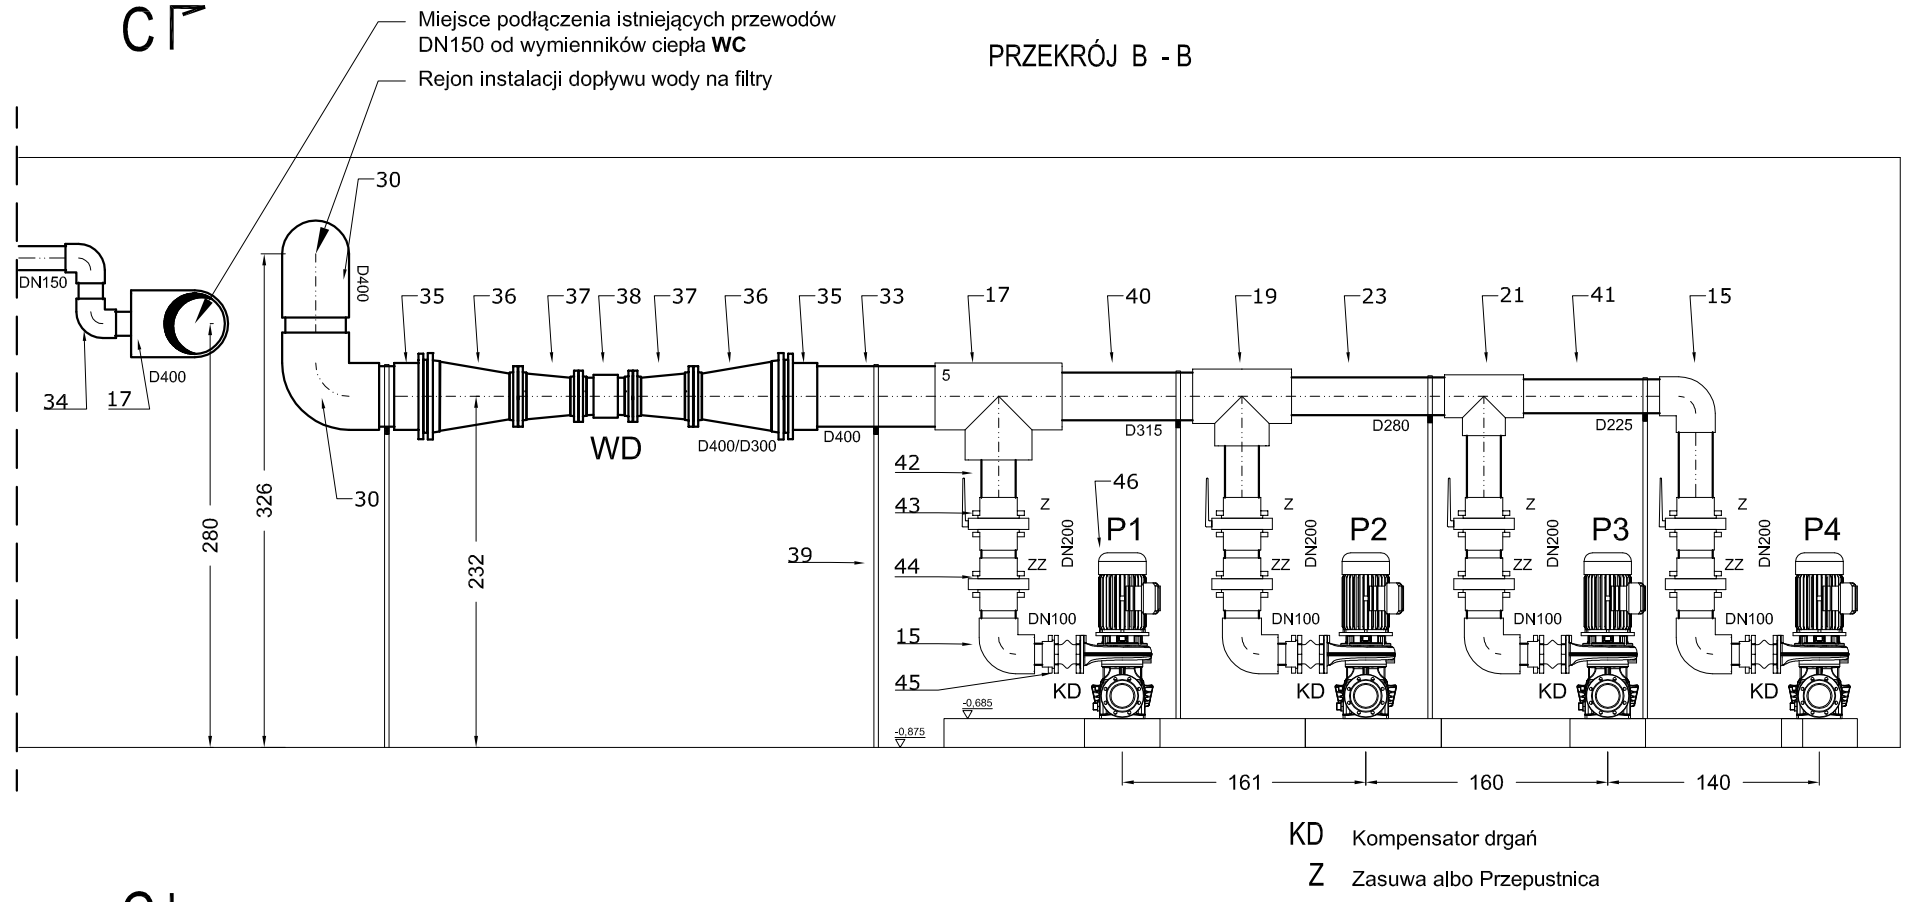

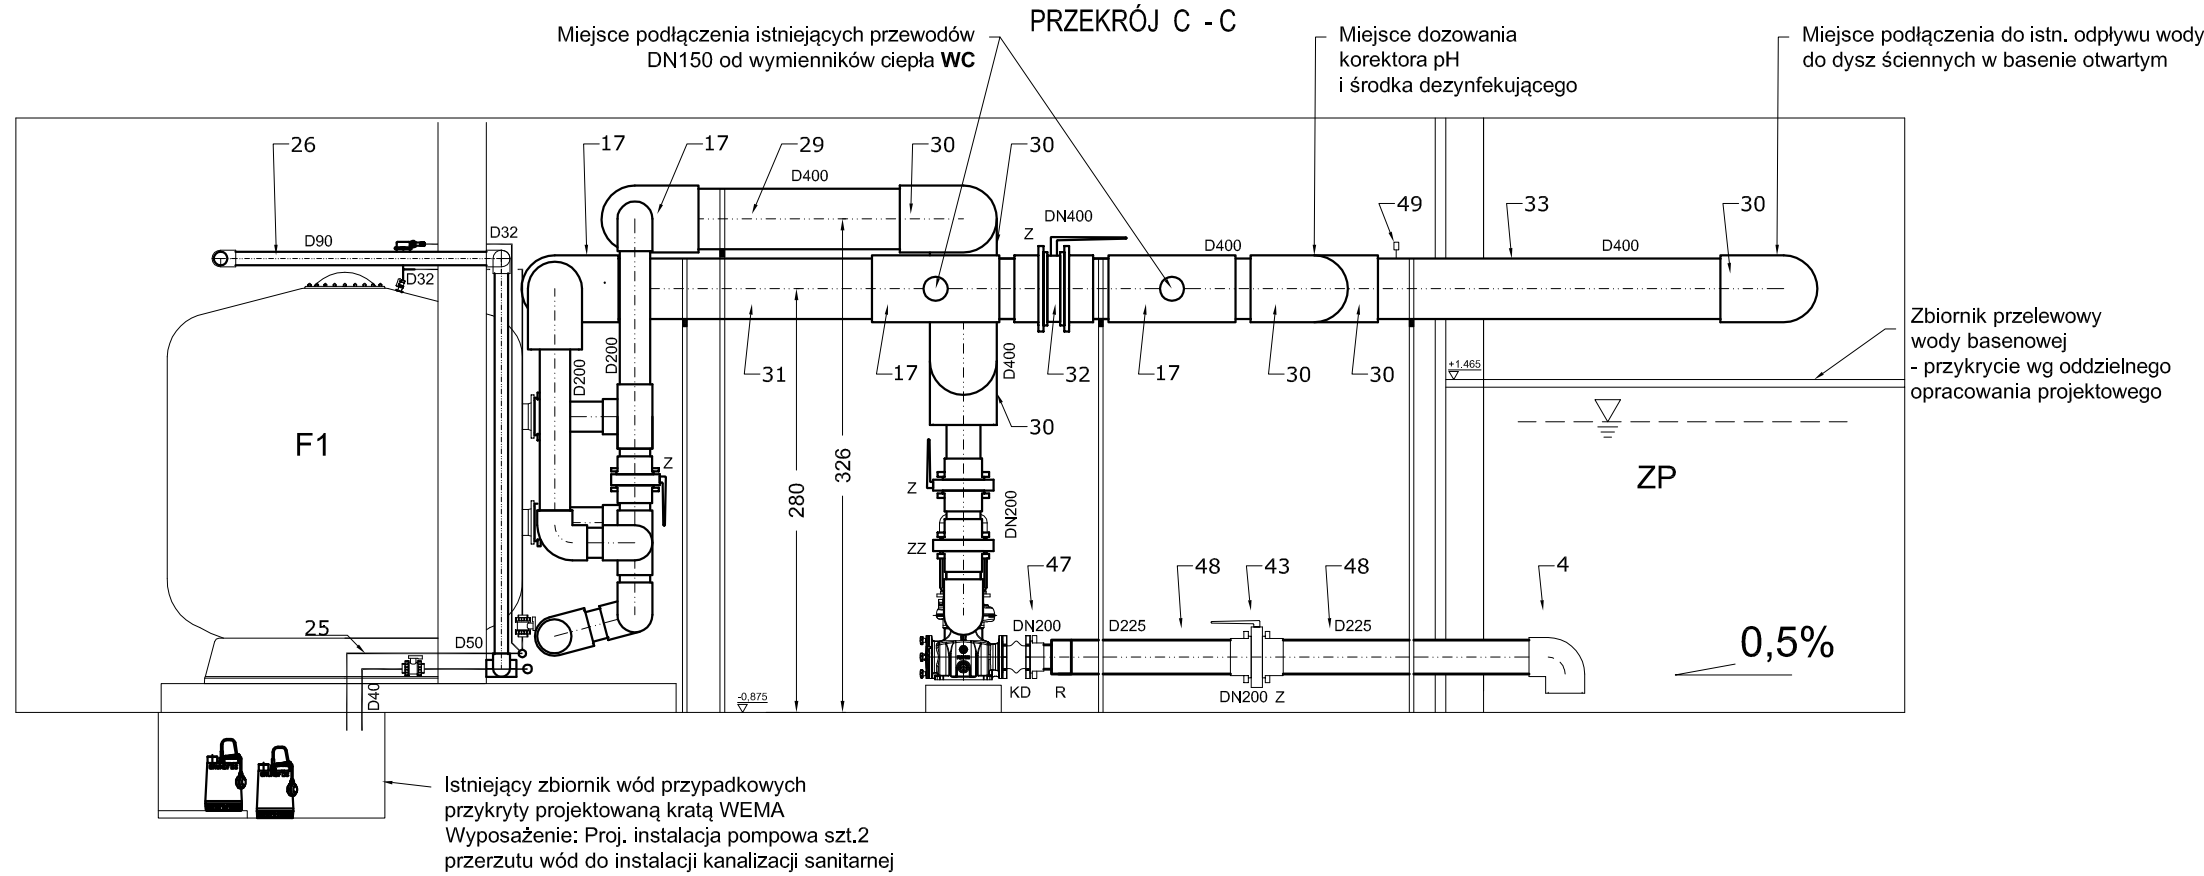

JEDNOSTKA PROJEKTOWA GŁÓWNY PROJEKTANT	Usługi Projektowe ***"AKWAPROJEKT"*** mgr inż. Mirosław Caban 93-011 Łódź ul.Tuszyńska 25/16 tel/fax. 42 682 53 20
INWESTOR	Wydział Sportu. Departament Spraw Społecznych Urząd Masta Łodzi 90-532 Łódź ul. ks. Skorupki 21
OBIEKT	Basen "Anilana"
ADRES	92-321 Łódź ul. Sobołowa 1 działka nr. 25/2 obręb W-27
STADIUM	**PBW**
TEMAT OPRACOWANIA	Modernizacja pomieszczeń technicznych stacji uzdatniania wody basenowej
DATA OPRACOWANIA	2012.11
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ - STAN PROJEKTOWANY PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA RYSUNKU	1:50
NUMER RYSUNKU	B4
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Caban upr. nr 18/97/WŁ w specjalności instalacji i sieci sanitarnych członek ŁOIIB nr ŁOD/IS/1457/02
PODPIS	
WSPÓŁPRACA	inż. Aneta Caban
SPRAWDZAJĄCY	inż. Mirosław Sadulski upr. nr 304/75/ŁM w specjalności instalacji i urządz. sanitarnych członek ŁOIIB nr ŁOD/IS/2731/02

© AKWAPROJEKT - CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM