










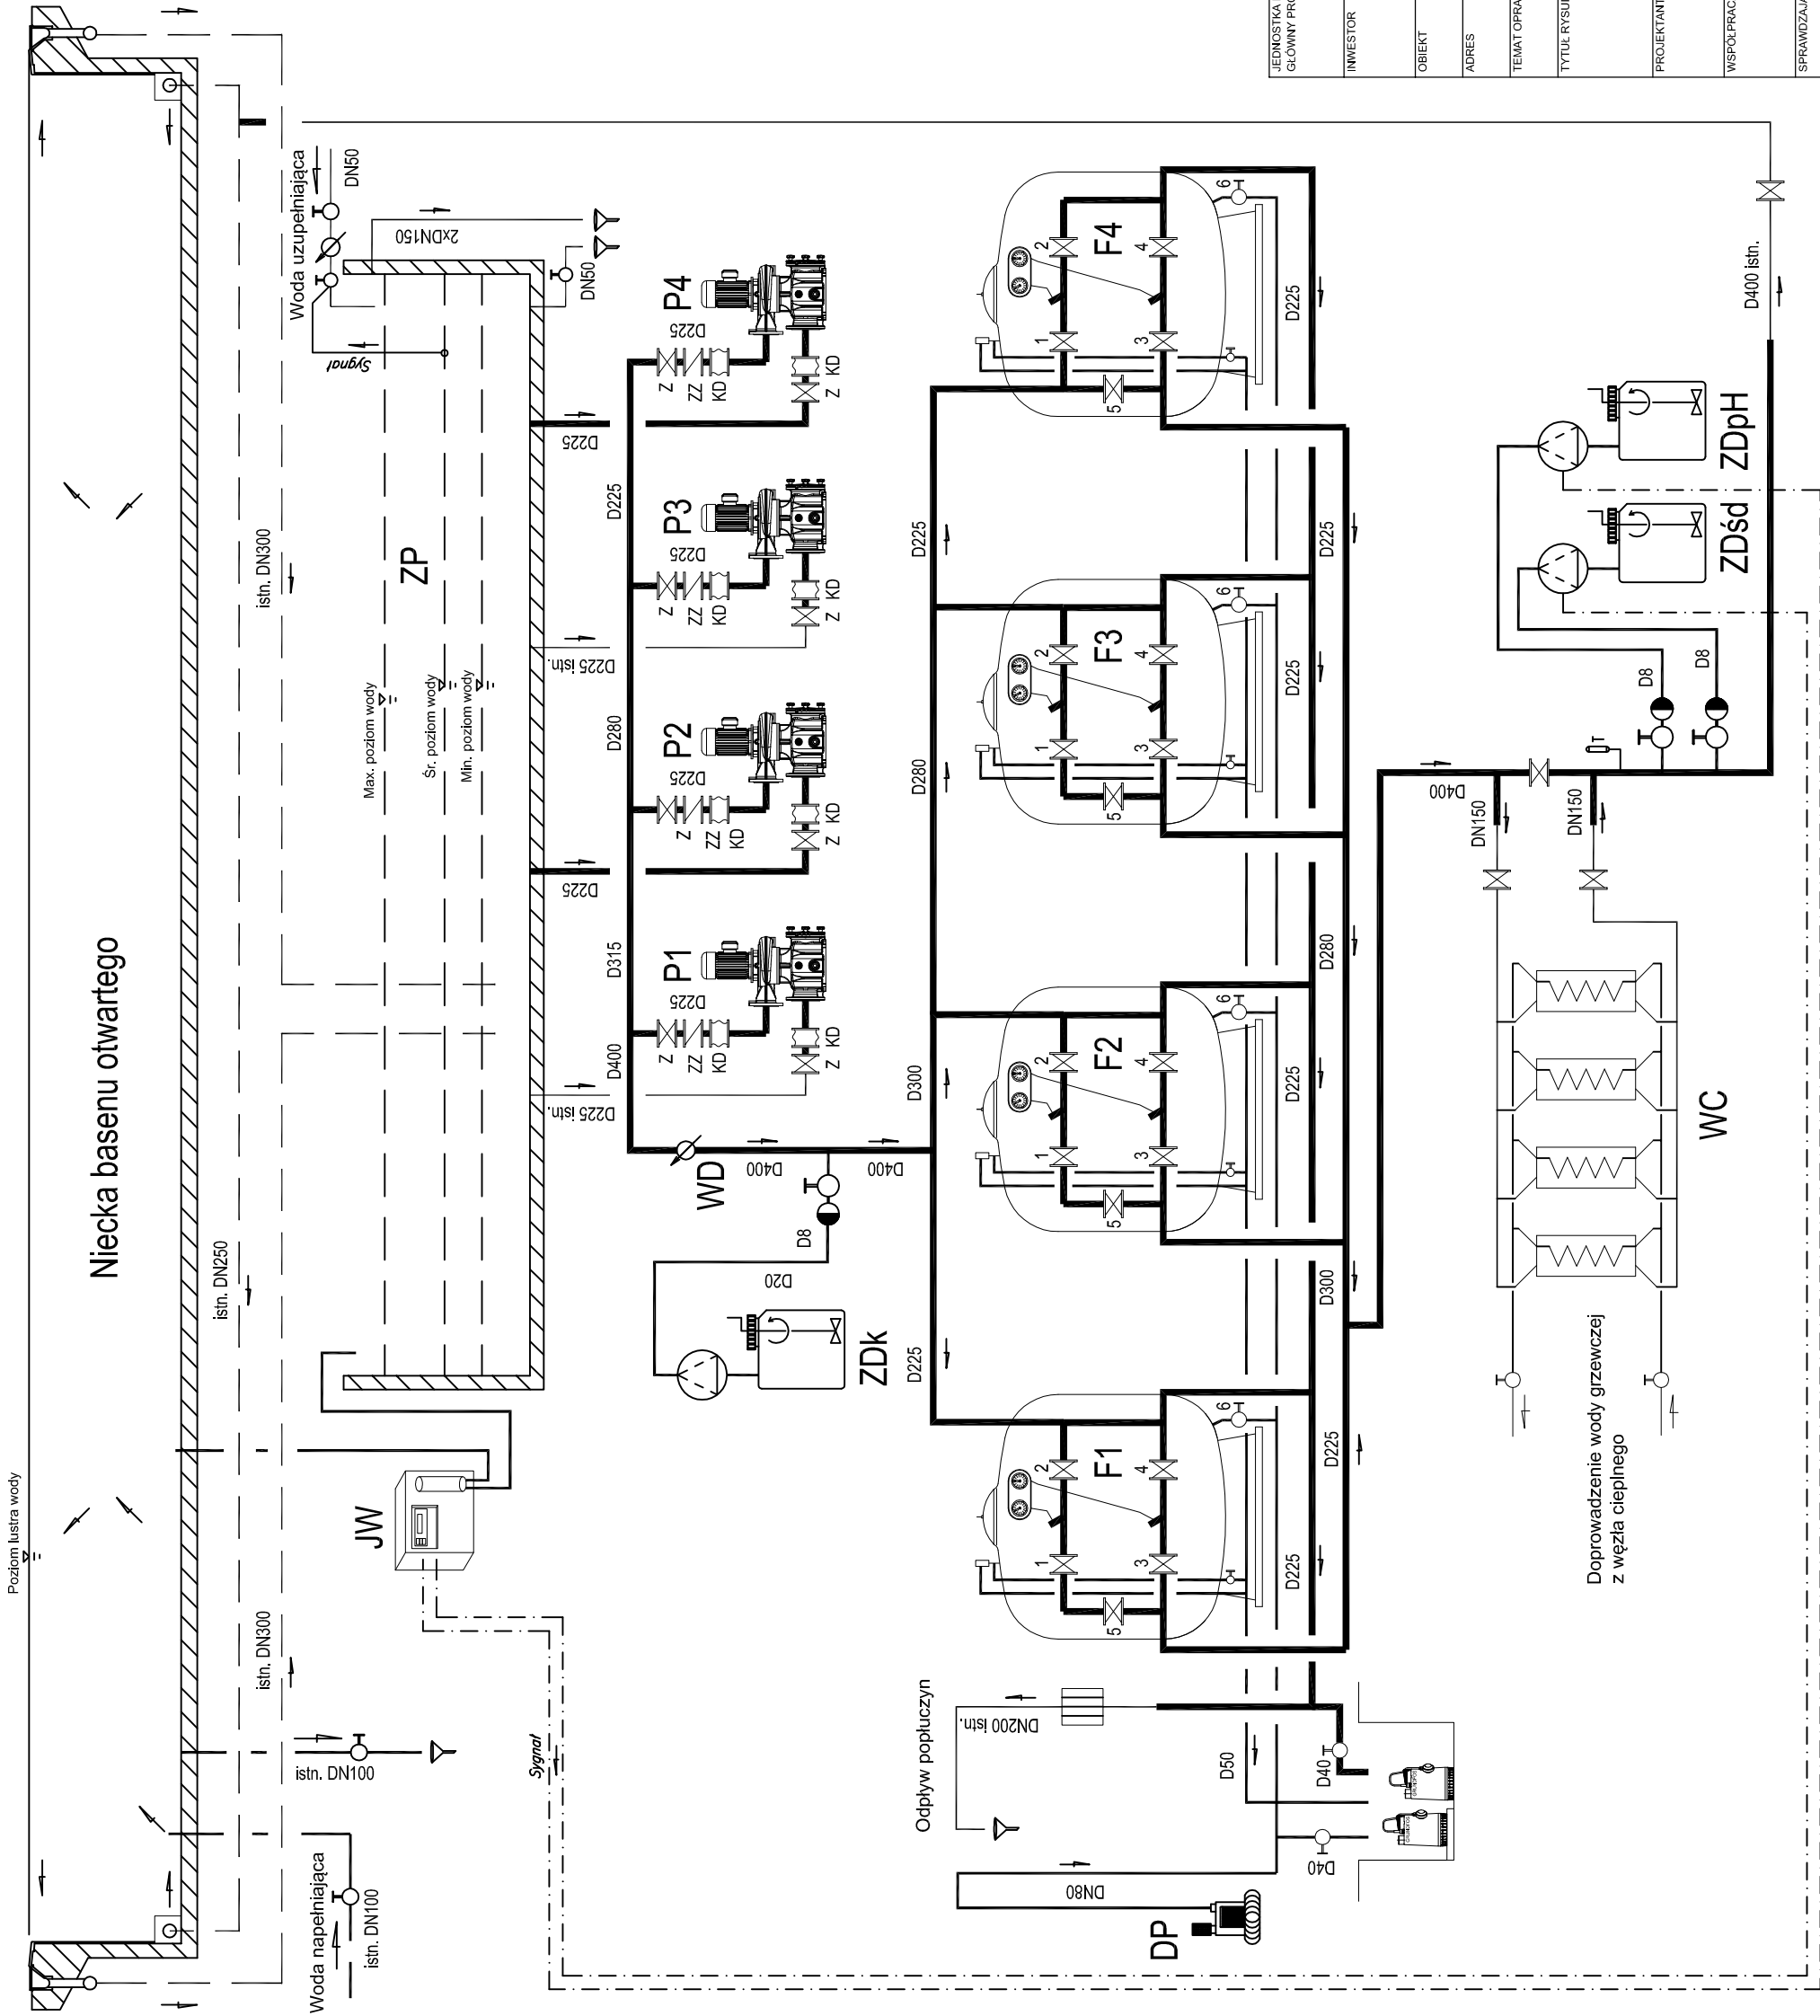

Niecka basenu otwartego

Poziom lustra wody



OBJAŚNIENIA

DP	Dmuchawa powietrza
F	Filtr pośpieszny
JW	Miernik jakości wody
P	Pompa cyrkulacyjna
WD	Pomiar natężenia przepływu wody
WC	Wymiennik ciepła
ZDk	Dozowanie koagulantu
ZDpH	Dozowanie korektora pH
ZDśd	Dozowanie środka dezynfekcyjnego
ZP	Zbiornik przelewowy

	Pompa cyrkulacyjna wody basenowej
	Zawór zwrotny
	Zasuwa odcinająca
	Kompensator drgań
	Pompa dozująca
	Zawór kulowy, ręczny lub elektryczny
	Odpyływ do kanalizacji
	Pomiar natężenia przepływu wody
	Wziernik jakości popłuczyn
	Miernik temperatury

KD Kompensator drgań
Z Zasuwa albo Przepustnica
ZZ Zawór zwrotny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA GŁÓWNY PROJEKTANT		Usługi Projektowe "AKWAPROJEKT" mgr inż. Mirosław Caban 93-011 Łódź ul. Tuszyńska 25/16 tel/fax. 42 682 53 20			
INWESTOR	Wydział Sportu. Departament Spraw Społecznych Urząd Masta Łodzi 90-532 Łódź ul. ks. Skorupki 21 Basen "Anilana"				
OBIEKT					
ADRES	92-321 Łódź ul. Sobolowa 1 działka nr. 25/2 obręb W-27		STADIUM	PBW	
TEMAT OPRACOWANIA	Modernizacja pomieszczeń technicznych stacji uzdatniania wody basenowej		DATA OPRACOWANIA	2012, 11	
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ STAN PROJEKTOWANY		SKALA RYSUNKU	SCHEMAT	
			NUMER RYSUNKU	B5	
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Caban upr. nr 18/97/MŁ w specjalności instalacji i sieci sanitarnych członek ŁOIB nr ŁOD/IS/1457/02				
WSPÓŁPRACA	inż. Aneta Caban				
SPRAWDZAJĄCY	inż. Mirosław Sadulski upr. nr 304/75/LM w specjalności instalacji i urządzeń. sanitarnych członek ŁOIB nr ŁOD/IS/2731/02				
© AKWAPROJEKT - CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM					