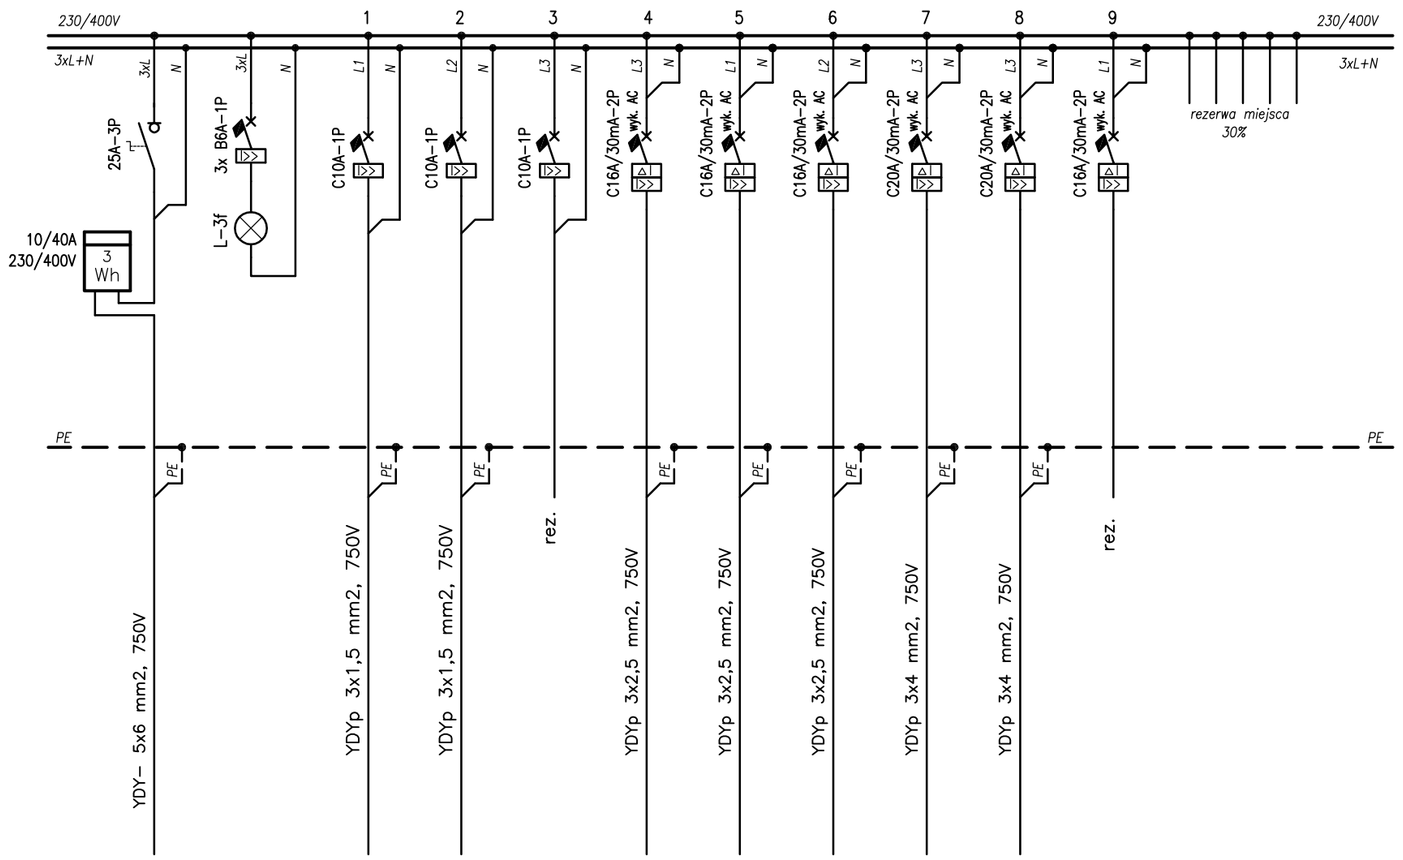

Nr obwodu	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	–
Charakterystyka obwodu	Zasilanie z istn. tablicy GWP	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne	Oświetlenie ogólne i ewakuacyjne	Rezerwa	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Podgrzewacz wody	Podgrzewacz wody	Rezerwa	Rezerwa miejsca 30%

UWAGI

1. Elementy tablicy montować w obudowie wnękowej metalowej o stopniu ochrony co najmniej JP–42 z drzwiami metalowymi płaskimi.
2. W tablicy przeidzieć rezerwę miejsca 30% dla ewentualnej rozbudowy.
3. Wielkość wnęki w ścianie ustalić na etapie wykonawstwa po wybraniu producenta i dostawcy tablicy.

230/400V
TN-S

T1

Pi = 12,0 kW
Po = 5,0 kW
Jo = 8 A

PROJEKT BUDOWLANY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

BIURO PROJEKTÓW

ARCONBUD
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze
91-425 Łódź
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38
630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

INWESTOR

MIASTO ŁÓDŹ
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21

PROJEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYSTANI WODNEJ
NA STAWACH JANA W ŁODZI
działki nr ewid. 746/27 i 752/1 obręb G-27

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	upr. bud. GP.II-8346-28/78	instalacje elektryczne	
SPRAWDZIŁ	UPRAWNIENIA	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Jerzy Jagas	upr. bud. 242/89/WŁ	instalacje i sieci elektryczne	

NAZWA RYSUNKU: **SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - TABLICA T1**

SKALA: ------

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

DATA: 06.2016 r.

ZLECENIE	BRANŻA	NR RYSUNKU
2/P/05/16	Elektryczna	3.1-05.00