





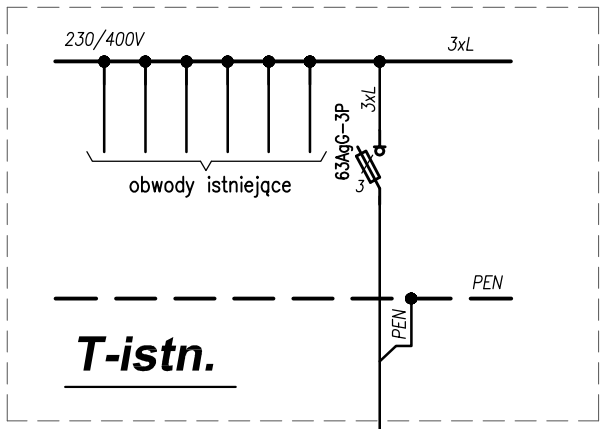


**230/400V**
**TN-C-S**
**szybkie wyłączenie zasilania**

*Moc zainstalowana – Pi = 50 kW*
*Moc zapotrzebowana – Pz = 25 kW*

*UWAGI*

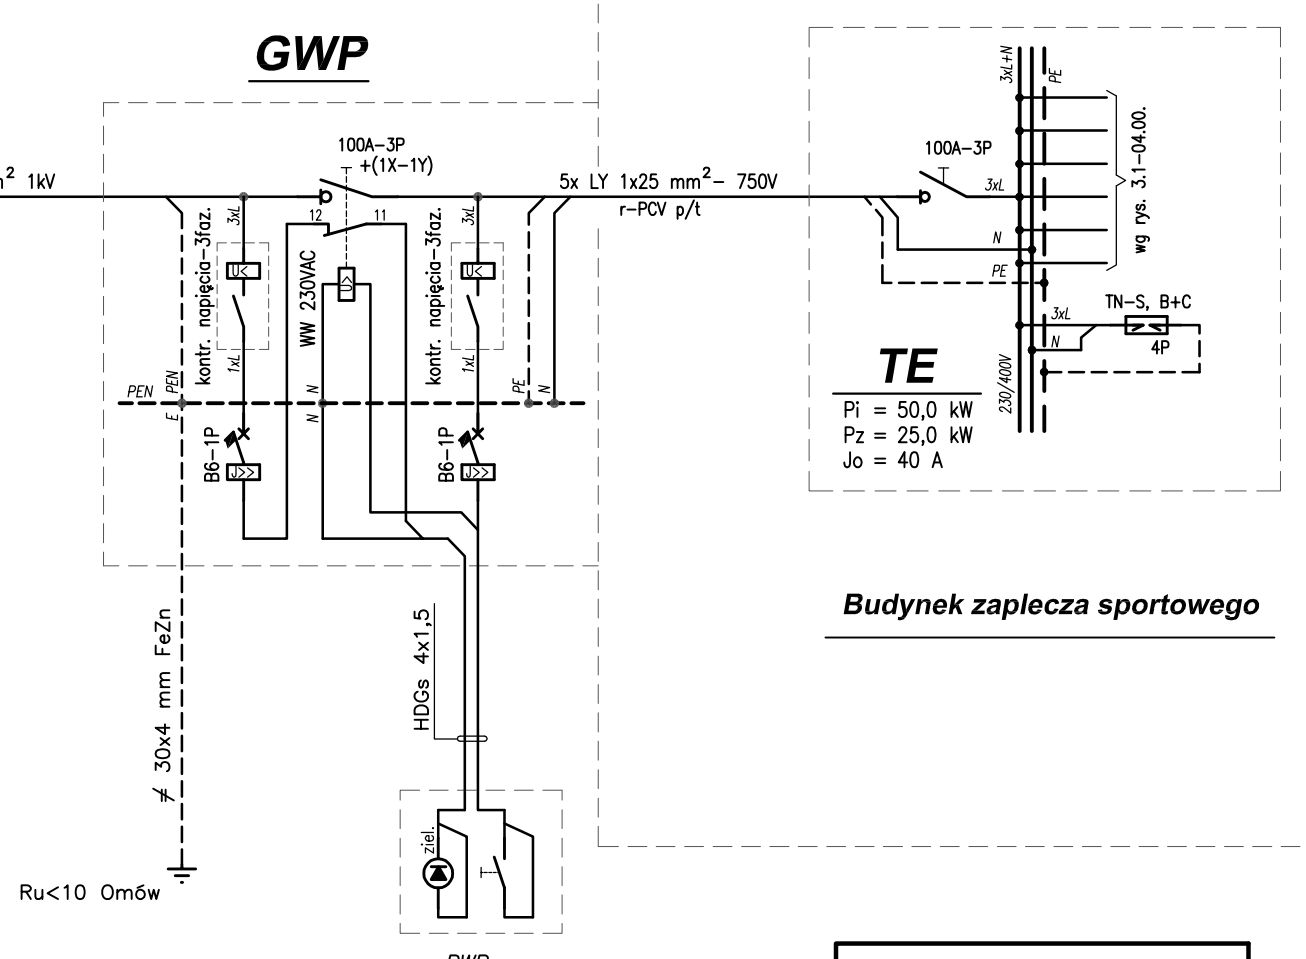1. *Elementy tablicy TE instalować w rozdzielnicy izolacyjnej XL3–400 z drzwiami pełnymi o wym. 900x850x175 mm.*
2. *Miejsce zainstalowania tablicy w budynku zaplecza ustalić z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa*


Rysunek został wykonany w firmie "ARCONBUD" w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością firmy "ARCONBUD".

Niniejszy rysunek został wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany w całości ani w części, ani udostępniany bez pisemnego upoważnienia firmy "ARCONBUD".

Przed rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. W szczególności dotyczy to koordynacji z innymi instalacjami (projektowanymi i istniejącymi).

Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.

Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych (zarówno w zakresie instalacji elektrycznych jak i sanitarnych czy konstrukcji i rozwiązań budowlanych) należy uzgadniać z nadzorem autorskim.

Osprzęt i urządzenia elektryczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i atestów /dopuszczeń. Odstępstwa uzgadniać z nadzorem autorskim.


# PROJEKT BUDOWLANY

| NR ZMIANY | TREŚĆ ZMIANY | DATA/PODPIS |
|---|---|---|
| | | |

BIURO PROJEKTÓW


ARCONBUD

Przedsiębiorstwo Projektowo–Wykonawcze
91–425 Łódź
ul. Północna 36a
tel/fax: (0–42) 633–27–38
630–02–21
e–mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl


INWESTOR

**Miasto Łódź**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
90-532 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 21

PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO NA OBIEKCIE SPORTOWYM PRZY UL. SREBRZYŃSKIEJ W ŁODZI

ADRES OBIEKTU

Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska
dz. nr ewid. 34/2, obreb P-16

TOM

3.1. Projekt budowlany instalacji elektrycznych

| PROJEKTOWAŁ | UPRAWNIENIA | PODPIS |
|---|---|---|
| mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak | upr. GP.II–8346–28/78<br>spec. instalacje elektryczne | |
| SPRAWDZIŁ | | PODPIS |
| inż. Jerzy Jagas | upr. 242/89/Wł.<br>spec. instalacje i sieci elektryczne | |
| OPRACOWAŁ | | PODPIS |
| mgr inż. Marcin Tadeusiak | | |

| NAZWA RYSUNKU | SKALA |
|---|---|
| SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | ---- |

| FAZA PROJEKTU | DATA |
|---|---|
| PROJEKT BUDOWLANY | 10.2013 r. |

| ZLECENIE | BRANŻA | TOM | NR RYSUNKU |
|---|---|---|---|
| 1/P/10/2013 | Elektryczna | 3.1. | 3.1-03.00 |