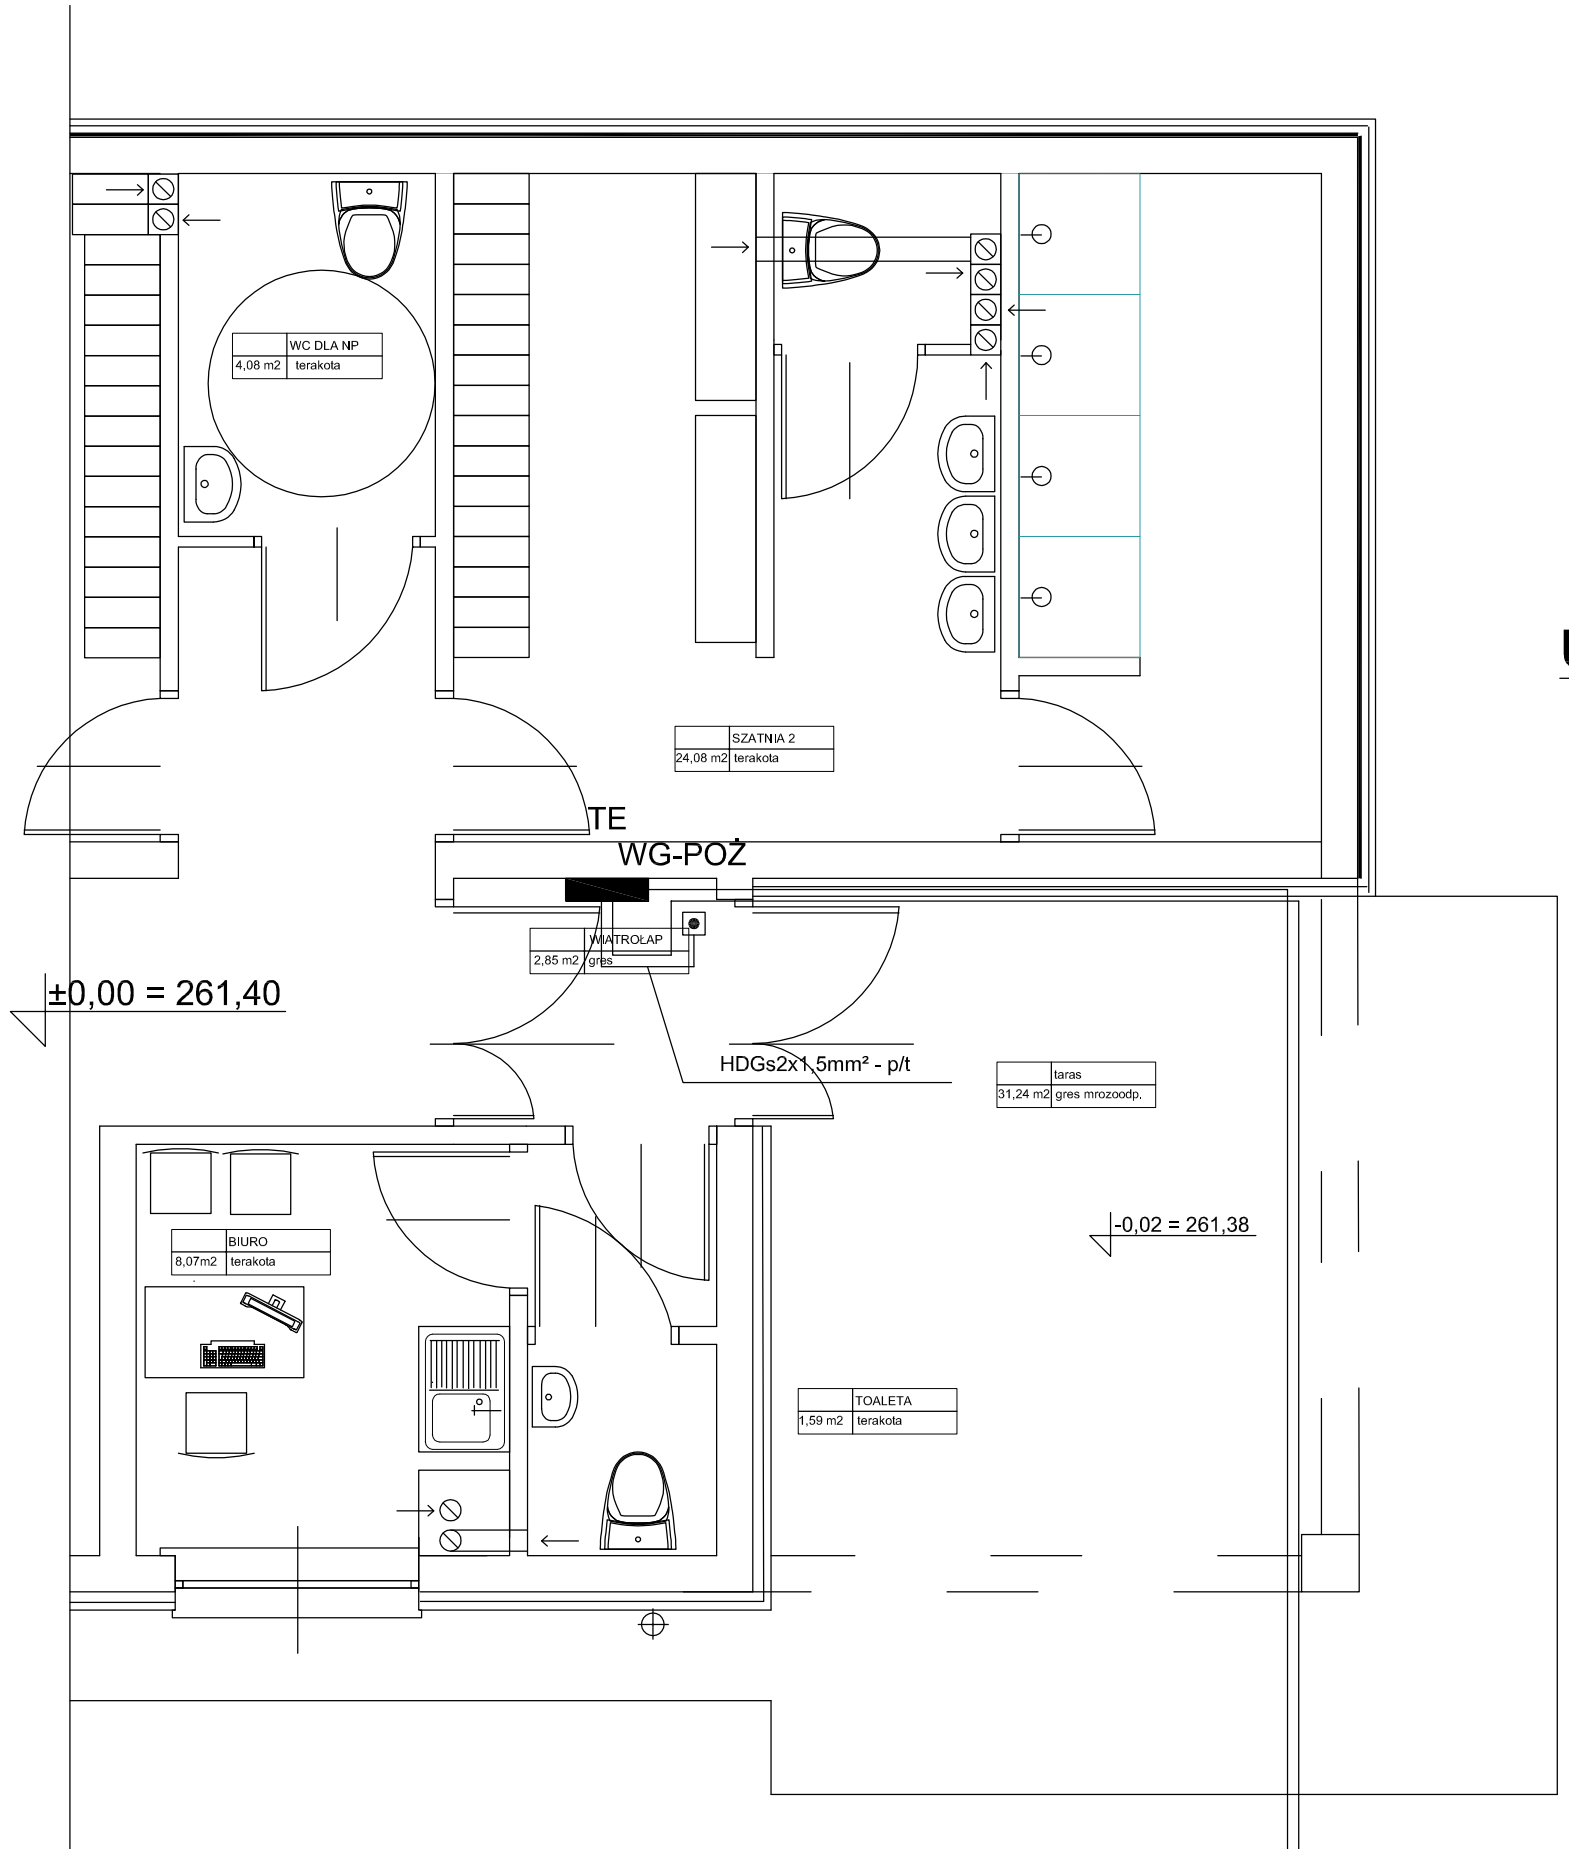

TE — TABLICA BEZPIECZNIKOWA

WG-POŻ — PRZYCISKZDALNEGO WYŁĄCZANIA ALARMOWEGO ZASILANIA

U W A G I :

1. KABLE YKY5x10mm² OD TRASY PIERWOTNEJ DO TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TE UKŁADAĆ W W RURACH OSŁONOWYCH DVK-50 (AROT). W ZIEMI, POD POSADZKĄ BUDYNKU NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m.
2. PRZYCISK WG-POŻ INSTALOWAĆ 1,5m NAD POSADZKĄ.
3. TABLICĘ TE INSTALOWAĆ 1,5m (DOLNA KRAWĘDŹ) NAD POSADZKĄ, NA TYNKU.

YKY5x10mm²
ISTNIEJĄCY ODCINEK.
ZASILANIE TABLICY
BEZPIECZNIKOWEJ TE

YKY5x10mm²
NOWY ODCINEK.
ZASILANIE STUDZIENKI
TRYSKACZOWEJ

BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG INWESTYCYJNYCH
Łódź, ul. Wólczańska 27
tel. (042) 632-36-29

FILAR s.c.

Inwestor:	U.M. WYDZIAŁ SPORTU ŁÓDŹ UL.KS.SKORUPKI21		
Temat: Adres:	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ETAP 2011 ŁÓDŹ UL. POTOKOWA /DĘBOWSKIEGO		
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU-FRAGMENT. ZASILANIE I WYŁĄCZANIE ALARMOWE.	Data:	czerwiec 2011
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala:	-
Projektant:	tech. Jacek Siedlecki 79/69/WŁ	Podpis:	E6
			NR.RYS.