


PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY POTOKOWEJ-DEMBOWSKIEGO W ŁODZI - ETAP III
RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ - TECHNOLOGIA
SKALA 1:25

OPIS TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ

| | |
|------|---|
| 8 | zestaw do uzupełnienia zładu servitec magcontrol 15 |
| 9 | zawór przyłączeniowy kulowy 1/2" |
| 10 | zawór kulowy GW Ø1" |
| 11 | zawór kulowy GW Ø1 1/2" |
| 12 | zawór zwrotny Ø 1" |
| 13 | zawór kulowy GW Ø1" |
| 14 | pompa cyrkulacyjna do c.w.u. typ UPE 15-40 - przyłaczø 1" |
| 15 | filtr siatkowy GW Ø1" |
| 16 | zawór kulowy GW Ø1" |
| 17 | manometr - termometr tarczowy - na parametry: 6bar/100°C |
| 18 | manometr tarczowy na 6 bar |
| 19.1 | zawór kulowy GW Ø1 1/2" |
| 20 | pompa obiegowa np. typu UPE 25-40 - przyłaczø 1 1/2" |

| | |
|------|---|
| 21 | zawór kulowy Ø1 1/4" |
| 22 | zespół bezpieczeństwa kotła dla kotła 18kW |
| 23 | filtr siatkowy GW 1 1/2" |
| 24 | zawór kulowy GW Ø1 1/2" |
| 25 | pompa obiegowa np. typu UPE 25-40 - przyłaczø 1 1/2" |
| 26 | zawór zwrotny Ø1 1/2" |
| 27 | rozdzielnic - zasilanie Ø50, 2 - obiegi Ø25 |
| 28 | rozdzielnic - powrót Ø50, 2 - obiegi Ø25 |
| 29 | zawór kulowy GW Ø1" |
| 30 | filtr siatkowy GW Ø1" |
| 31 | zawór 3- drogowy z siłownikiem typu HRE Ø1" |
| 32 | zawór kulowy GW Ø1 1/4" |
| 33 | pompa cyrkulacyjna do c.w.u. typ UPE 15-40 - przyłaczø 1" |
| 34 | zawór zwrotny GW Ø1" |
| 34.1 | czujnik temperatury |
| 35 | filtr siatkowy Ø 1" |
| | |
| | |
| | |

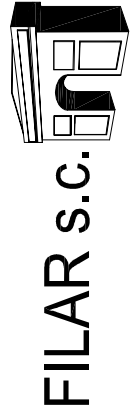

BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG INWESTYCYJNYCH
Łódź, ul. Wólczańska 27
tel. (042) 632-36-29

| | |
|----------------|---|
| Investor: | UMŁ WYDZIAŁ SPORTU Łódź, ul. Ks. Skorupki 21 |
| Temat: | PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ETAP III |
| Adres: | Łódź, ul. Potokowa/Dembowskiego |
| Tytuł rysunku: | RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ – TECHNOLOGIA |
| Faza: | Projekt Budowlany INSTALACJE SANITARNE |
| Projektant: | marcin wezyk up. nr LOD/0526/P00S/06 |
| Sprawdził: | |
| Data: | czerwiec 2011 |
| Skala: | 1:25 |
| Podpis: | |
| Podpis: | 11 |

