
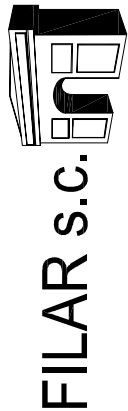


PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ULICY POTOKOWEJ-DEMBOWSKIEGO W ŁODZI - ETAP III
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ

OPIS TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ

8	zestaw do uzupełnienia zładu serwisu macontrol 15
9	zawór przylaczeniowy kulowy 1/2"
10	zawór kulowy GW Ø1"
11	zawór kulowy GW Ø1 1/2"
12	zawór zwrotny Ø 1"
13	zawór kulowy GW Ø1"
14	pompa cyrkulacyjna do c.w.u. typ UPE 15-40 - przylacze Ø1"
15	filtr siatkowy GW Ø1"
16	zawór kulowy GW Ø1"
17	manometr - termometr tarczowy - na parametry: 6bar/100°C
18	manometr tarczowy na 6 bar
19.1	zawór kulowy GW Ø1 1/2"
20	pompa obiegowa np. typu UPE 25-40 - przylacze Ø1 1/2"
21	zawór kulowy Ø1 1/4"
22	zespół zabezpieczenia kotła dla kotła 18kW
23	filtr siatkowy GW 1 1/2"
24	zawór kulowy GW Ø1 1/2"
25	pompa obiegowa np. typu UPE 25-40 - przylacze Ø1 1/2"
26	zawór zwrotny Ø1 1/2"
27	rozdzielacz - zasilanie Ø50, 2 - obiegi Ø25
28	rozdzielacz - powrót Ø50, 2 - obiegi Ø25
29	zawór kulowy GW Ø1"
30	filtr siatkowy GW Ø1"
31	zawór 3- drogowy z siłownikiem typu HRE Ø1"
32	zawór kulowy GW Ø1 1/4"
33	pompa cyrkulacyjna do c.w.u. typ UPE 15-40 - przylacze Ø1"
34	zawór zwrotny GW Ø1"
34.1	czujnik temperatury
35	filtr siatkowy Ø 1"

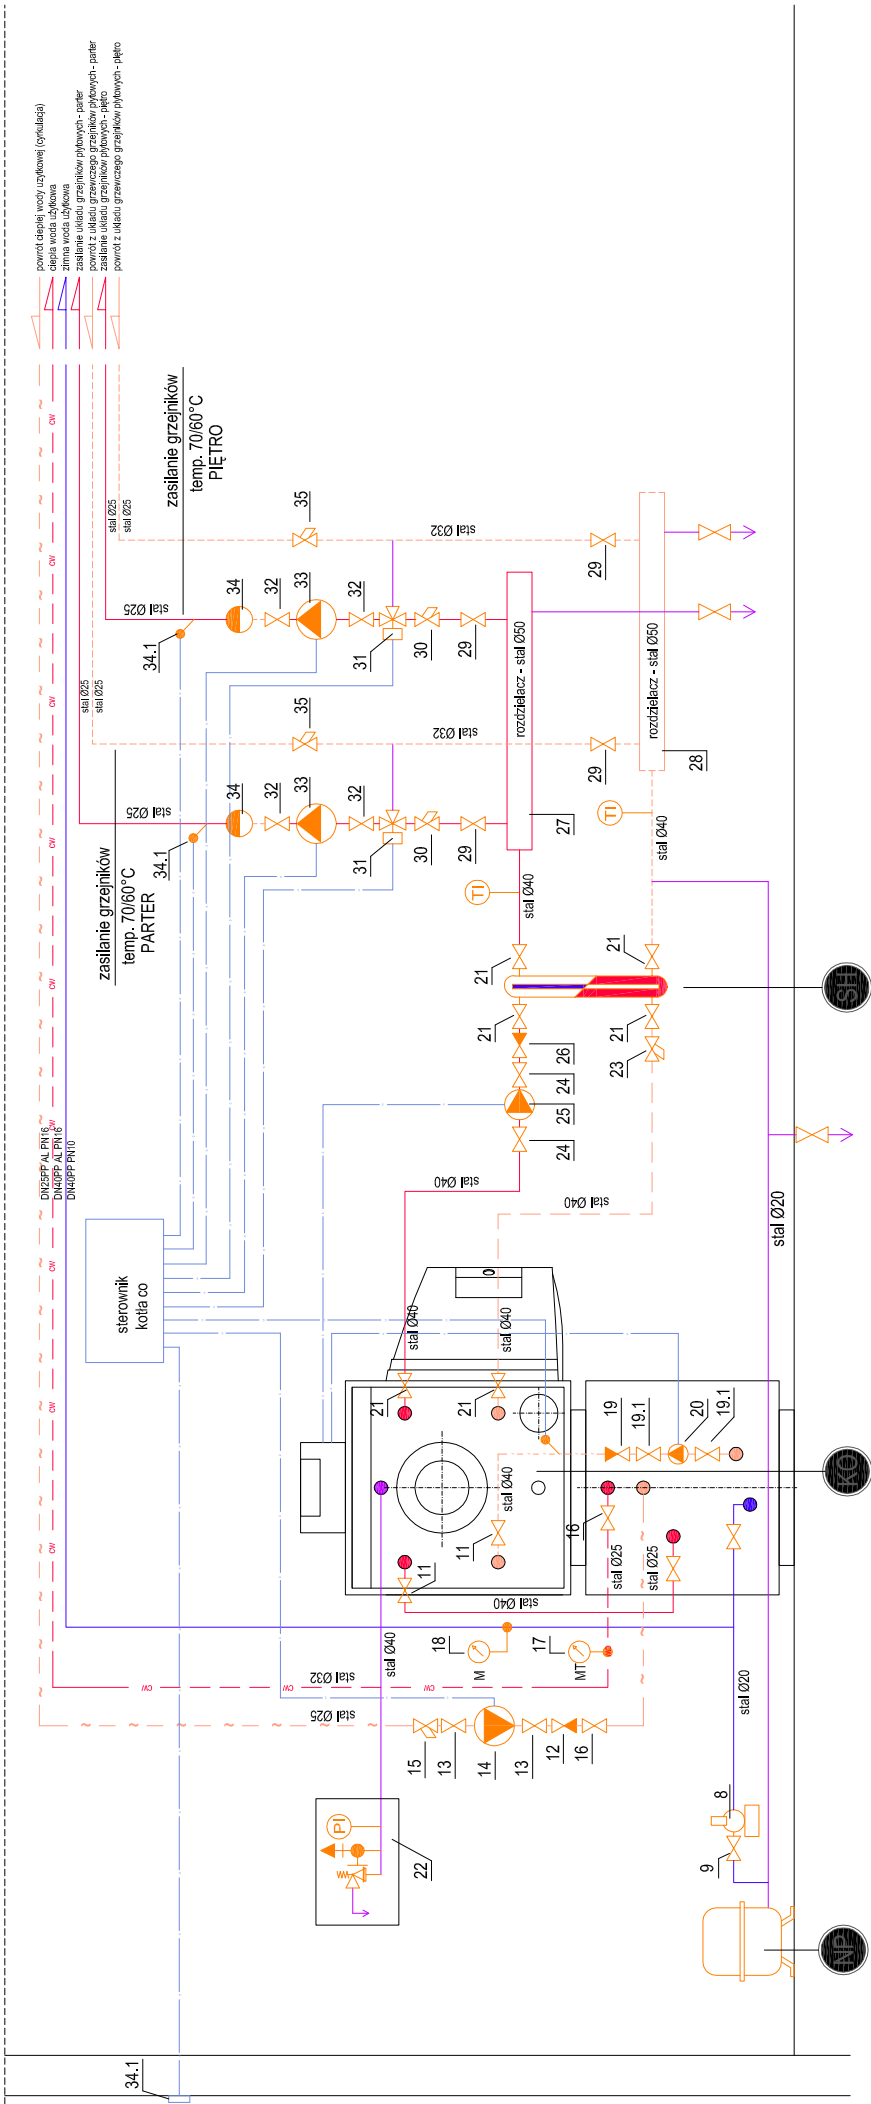

BIURO PROJEKTÓW
I USŁUG INWESTYCYJNYCH
Łódź, ul. Wólczańska 27
tel. (042) 632-36-29

Investor:	UMŁ WYDZIAŁ SPORTU Łódź, ul. Ks. Skorupki 21
Temat:	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ETAP III
Adres:	Łódź, ul. Potokowa/Dembowskiego
Tytuł rysunku:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI GAZOWEJ
Faza:	Projekt Budowlany INSTALACJE SANITARNE
Projektant:	marcin wezyk up. nr LOD/0526/POOS/06
Sprawdził:	
Data:	czerwiec 2011
Skala:	--- --
Podpis:	
Podpis:	12